


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	MCB	配線用遮断器	3P 225AF/200AT 欠相保護付	BU-223.1EA	デンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 25A) 1a	HC10	日立産機システム	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJS1A規格を適用しています。

型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	殿
LTB20T36T1M2H	外函	スチール t1.6		塗装色	2.5Y9/1	三小田	渡辺	西	西	屋内壁掛形	露出	品名	面数	殿
	中板		製図							三角法				
	日東	B16-514C.	2023/4/1							1/10				
										デンパール工業株式会社		LTB20T36T1M2H [1/4]		

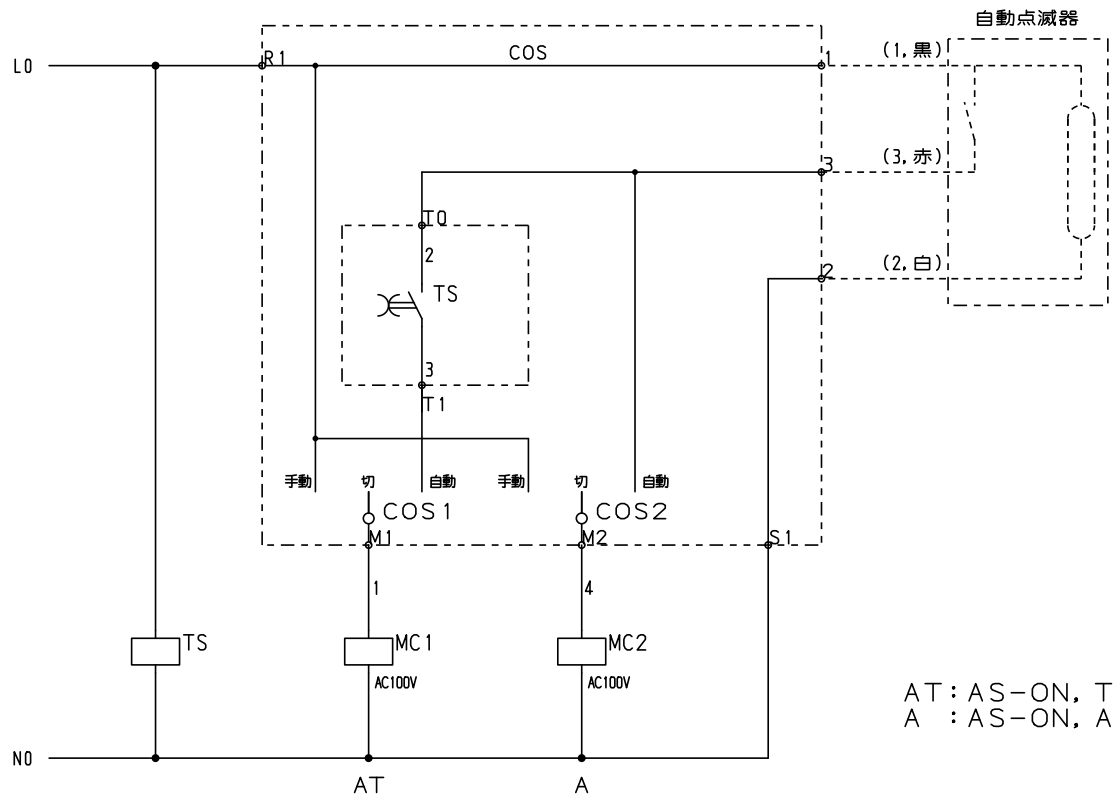

- 共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	殿
		外函						製図	三角法	品名	面数
		中板	塗装色	三小田	渡辺	西	西	2023/4/1		図番	
								フジパール工業株式会社		LTB20T36T1M2H	[4 / 4]