


1φ3W 100/200V

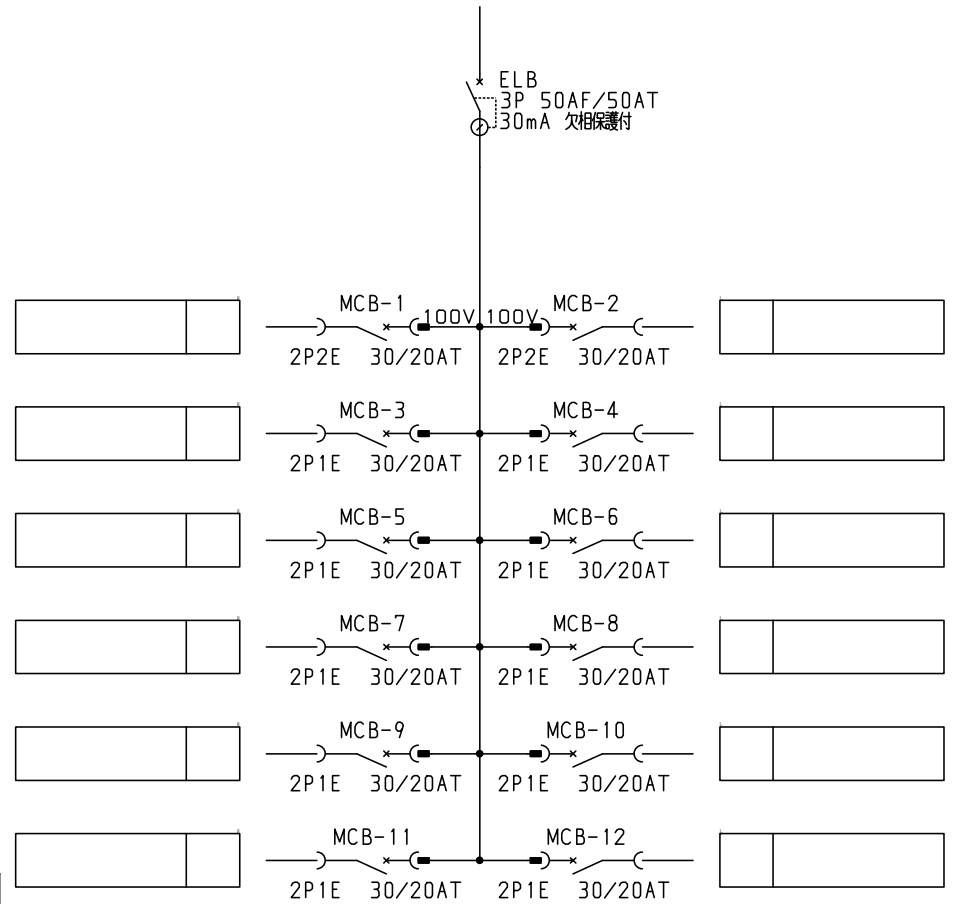

| No. | 機器番号 | 部品名称 | 定格 | 形式 | メーカー | 個数 |
|-----|--------------|--------|-------------------------|------------|-------|----|
| 1 | MCB-3~MCB-12 | 配線用遮断器 | 2P1E 30/20AT | BC-1NA | デンパール | 10 |
| 2 | MCB-1~MCB-2 | 配線用遮断器 | 2P2E 30/20AT | BC-2NA | デンパール | 2 |
| 3 | ELB | 漏電遮断器 | 3P 50AF/50AT 30mA 欠相保護付 | GBU-53.1KC | デンパール | 1 |

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

| 型式名 | 扉 | スイッチ t1.6 | ハンドル | 平面ハンドル | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | キャビネット形式 | 露出/埋込 | 納入先 | 面数 | 股 | |
|------------|----|-----------|------|---------|----|----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | 屋内壁掛形 | 露出 | 品名 | | | |
| LTG05T12K4 | 外函 | スイッチ t1.6 | 塗装色 | 2.5Y9/1 | 佐藤 | 渡辺 | 伊達 | 伊達 | 製図 | 三角法 | 品名 | LTG05T12K4 | [1 / 1] | |
| | 中板 | 2015/2/1 | | | | | | | 1/10 | 図番 | | | | |
| | 日東 | B12-410C. | | | | | | | デンパール工業株式会社 | | | | | |

EGAD