

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	テンパール	1


パルテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm, 浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股	
									屋内壁掛形	露出				
④ LTG15T36K5	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	図番	LTG15T36K5	[1 / 3]
	中板								2015/2/1	1/10				
	日東	B12-415C.							テンパール工業株式会社					

EGAD


1φ3W 100/200V

ELB
3P 150AF/150AT
100/200/500mA 欠相検出付

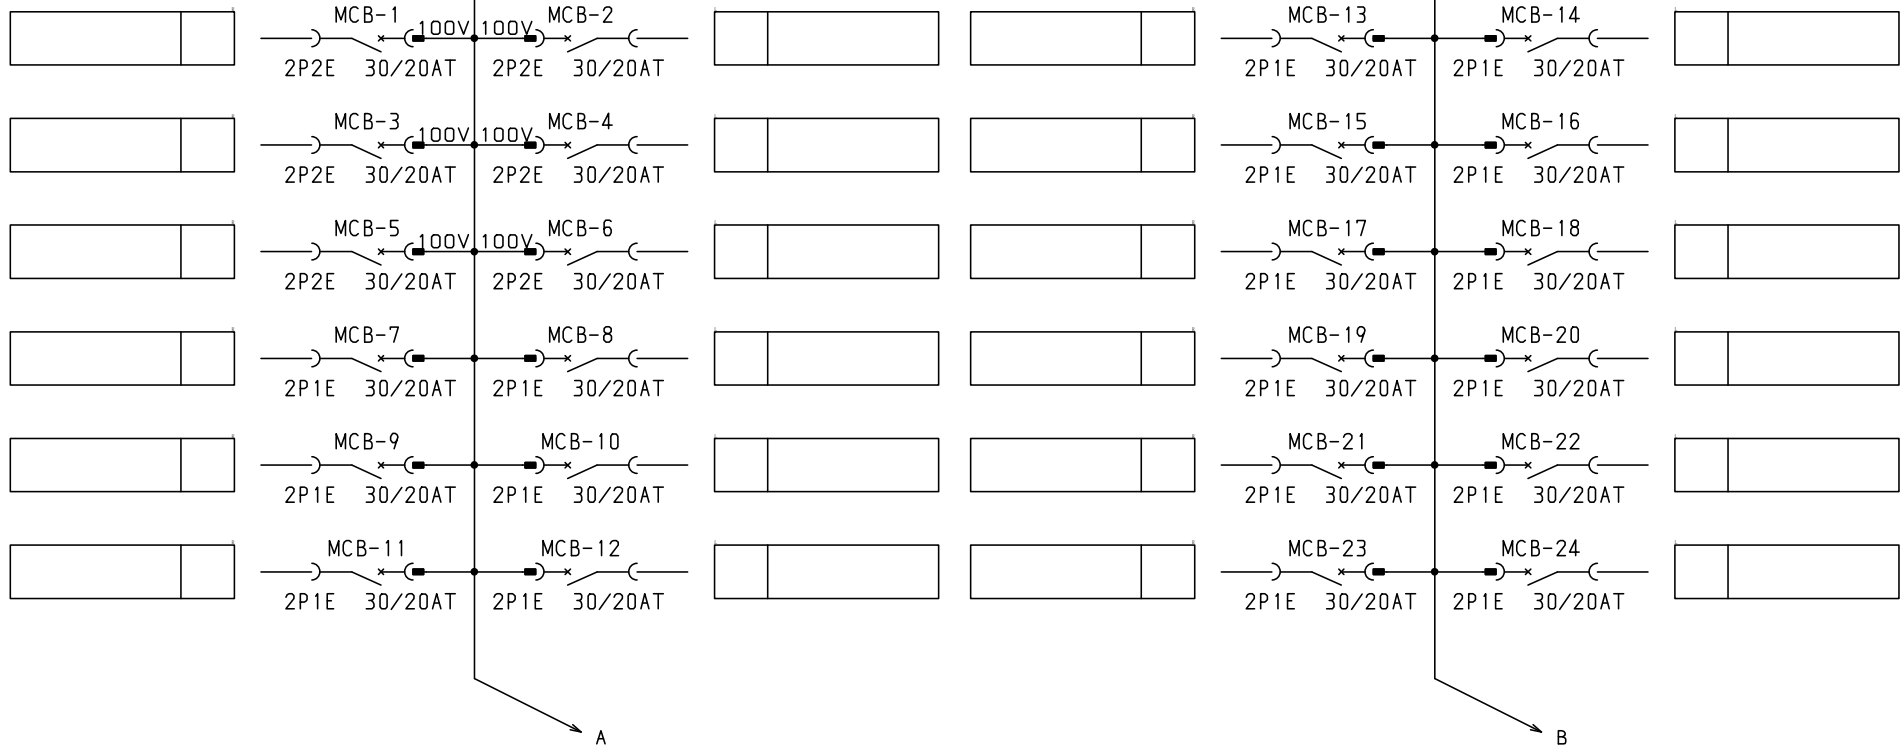

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1				LTG15T36K5		[2 / 3]	
型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計					
	外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達	デンパール工業株式会社				
	中板	塗装色					図番				

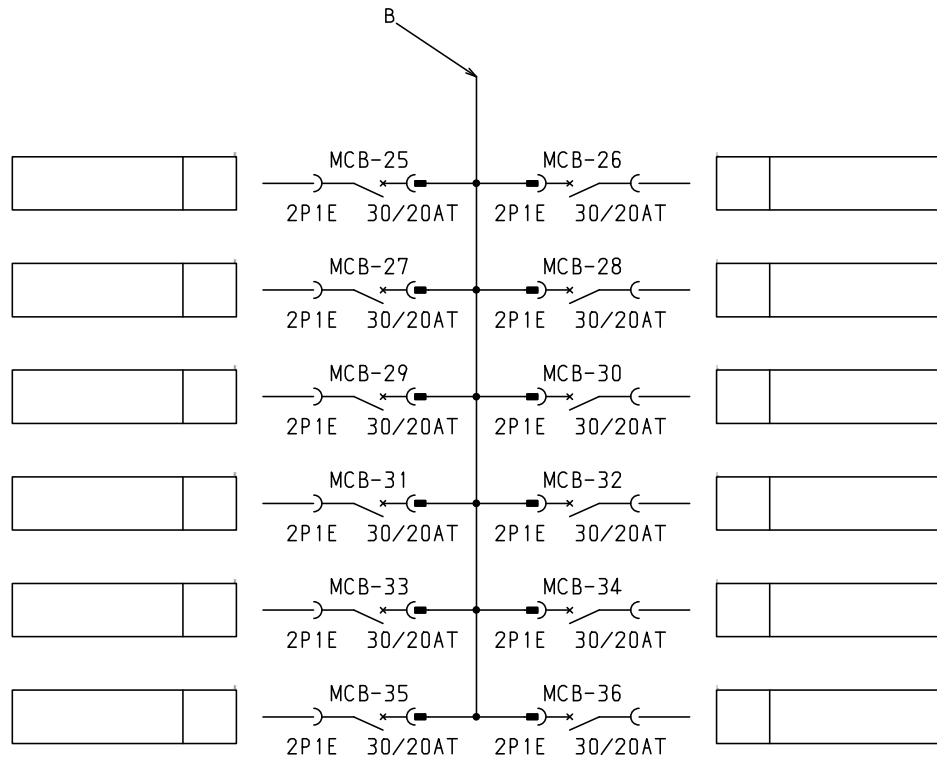

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1				図番		LTG15T36K5 [3 / 3]	
型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計					
	外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達	サンパール工業株式会社				
	中板	塗装色									