

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 225AF/200AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-223.1EA	テンパール	1


パールテクトプレ-カ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

型式名	扉		ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数	股
	外函	中板							屋内壁掛形	露出				
LTG20T36K5	スチ-ル	t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	テンパール工業株式会社	LTG20T36K5	[1 / 3]	
	スチ-ル	t1.6							2015/2/1	1/10				
	日東	B16-516C.												

EGAD


1φ3W 100/200V

ELB
3P 225AF/200AT
100/200/500mA 欠相検出付

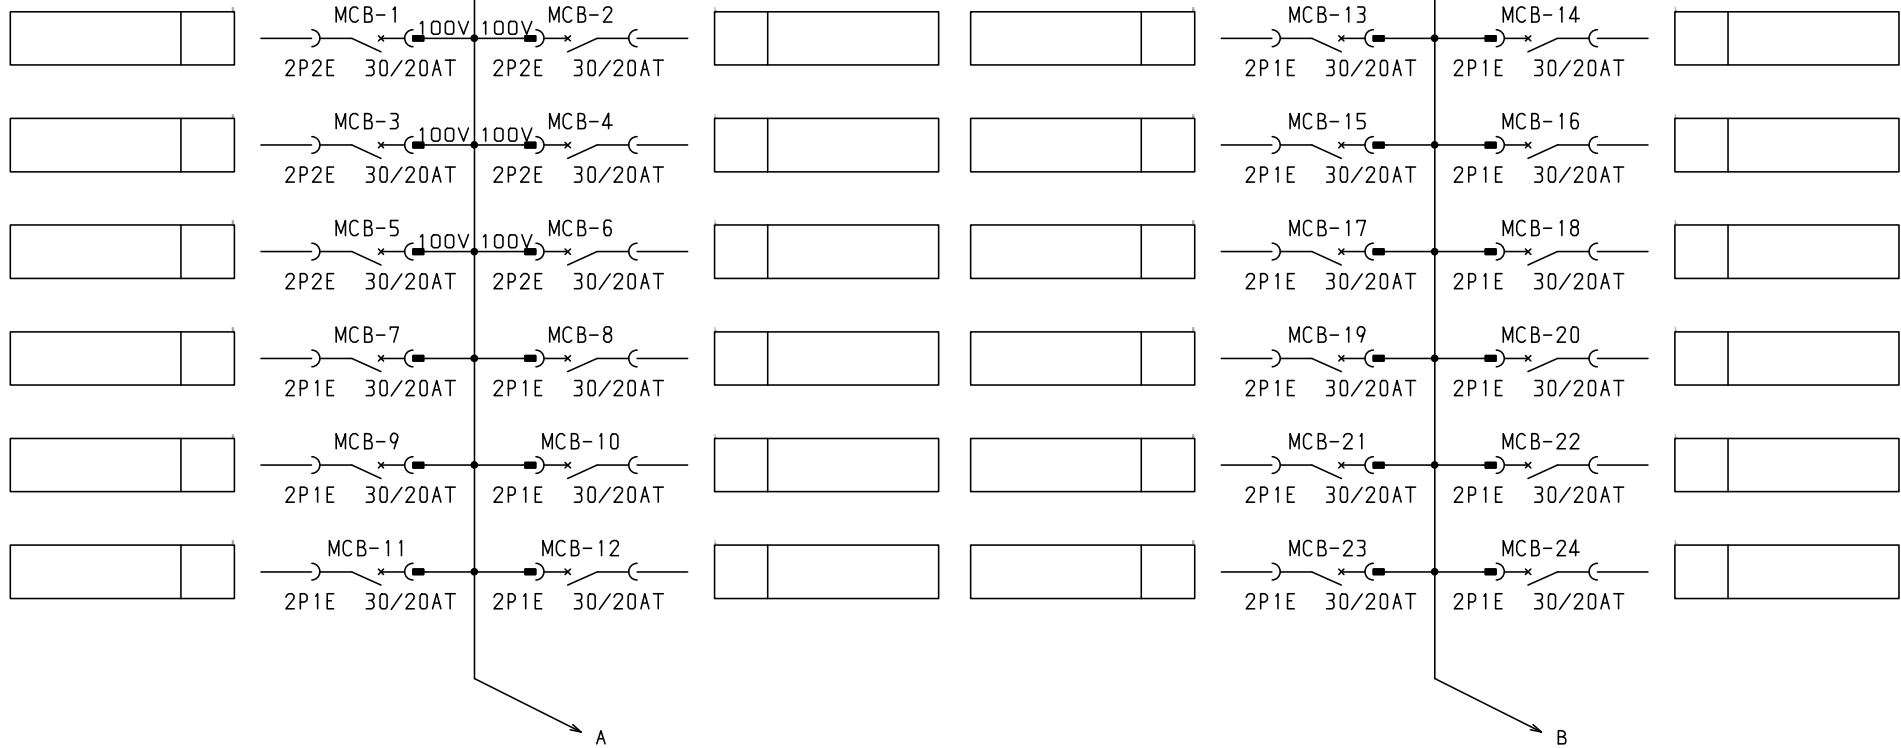

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		面数										
屏	外函			承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	図番	LTG20T36K5	[2 / 3]	股										
	中板																							
	塗装色																							
				佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		2015/2/1		2015/2/1												
								サンパール工業株式会社																

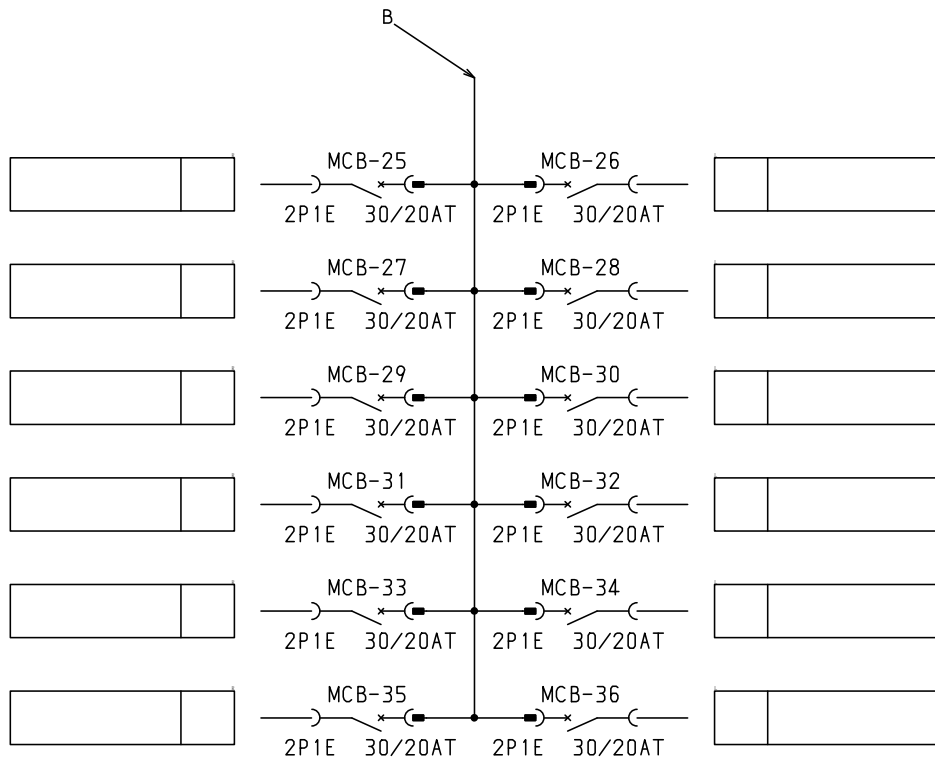

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1				LTG20T36K5		[3 / 3]	
型式名	扉		ハンドル	承認	検図	製図	設計	トナール工業株式会社			
	外函			(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)				
	中板		塗装色								