



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-24	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	20
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 225AF/200AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-223.1EA	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。必要な場合は別途ご指示ください。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
									屋内壁掛形	露出	品名		
LW2TG20T24	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	図番	LW2TG20T24	[1 / 2]
	中板								2015/2/1	1/10			
	日東	B20-513C.							テンパール工業株式会社				

1φ3W 100/200V

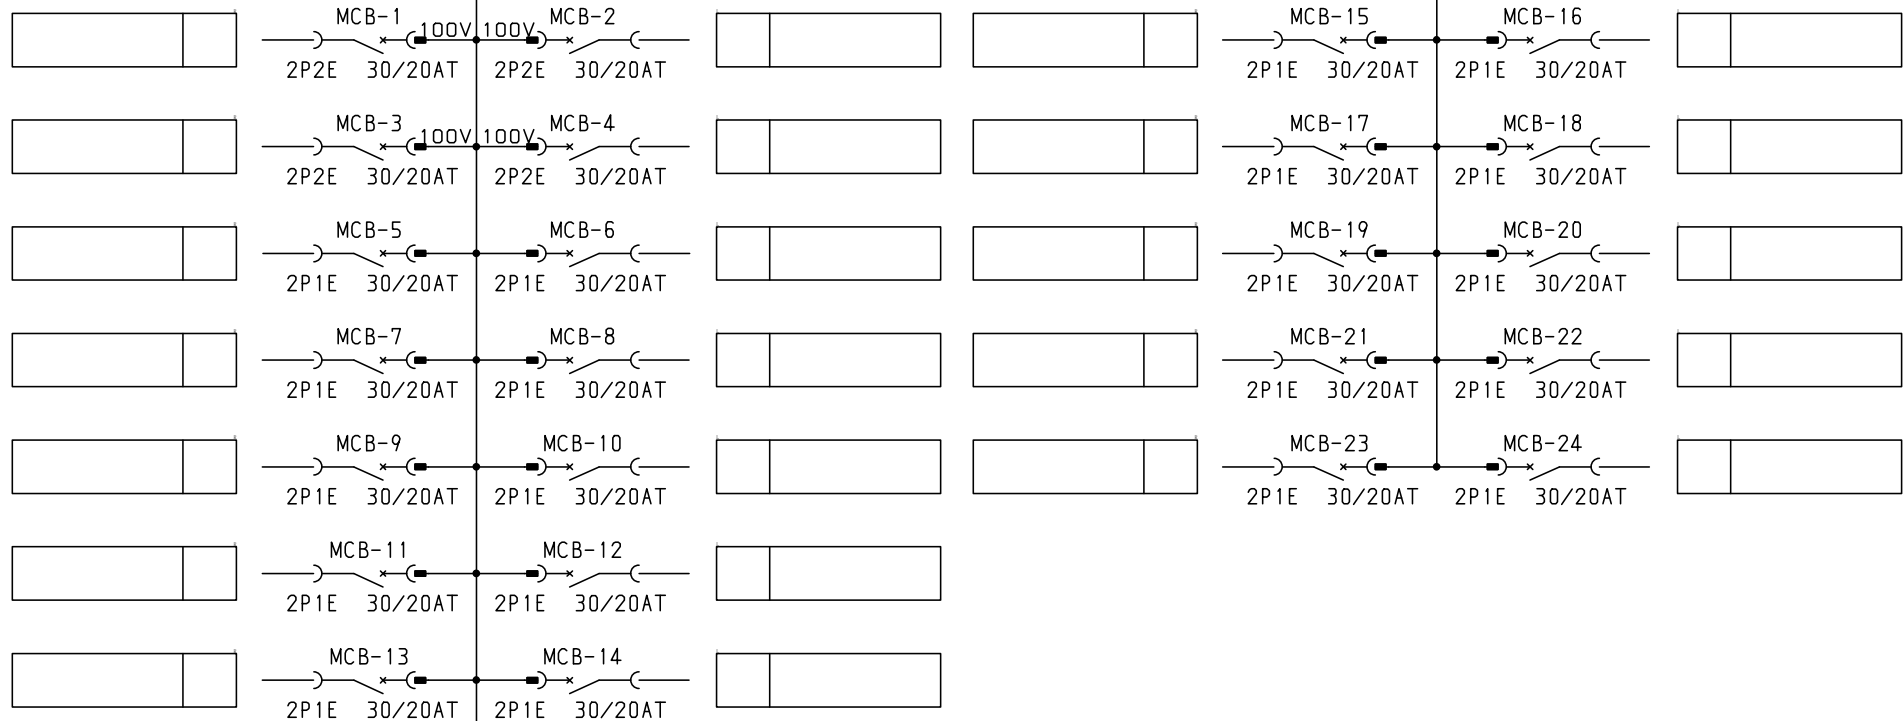

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。A
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1							
型式名				ハンドル		承認		検図		製図	
扉						佐藤		渡辺		伊達	
外函											
中板				塗装色							
								伊達		図番	
								東パル工業株式会社		LW2TG20T24 [2/2]	