


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3～MCB-12	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	10
2	MCB-1～MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	2
3	MCB	配線用遮断器	3P 125AF/100AT 欠相保護付	BU-123.IEC	テンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は  
空間4mm、沿面6mmのJSIA規格を適用しています。

WHMからブレーカーまでの配線をしておりません。  
必要な場合は別途ご指示ください。

型式名	扉	入チール t 1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検査	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	殿
									屋内壁掛形	露出		
LWTB10T12	扉	入チール t 1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検査	製図	設計	製図	三角法	品名 2015/2/1 1/10 伊達 伊達 伊達 伊達	面数 [ 1 / 2 ]
	外函	入チール t 1.6	塗装色	2.5 Y 9 / 1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10		
	中板								伊達	伊達		
	日東	B20-511C.							伊達	伊達	伊達	

1φ3W 100/200V

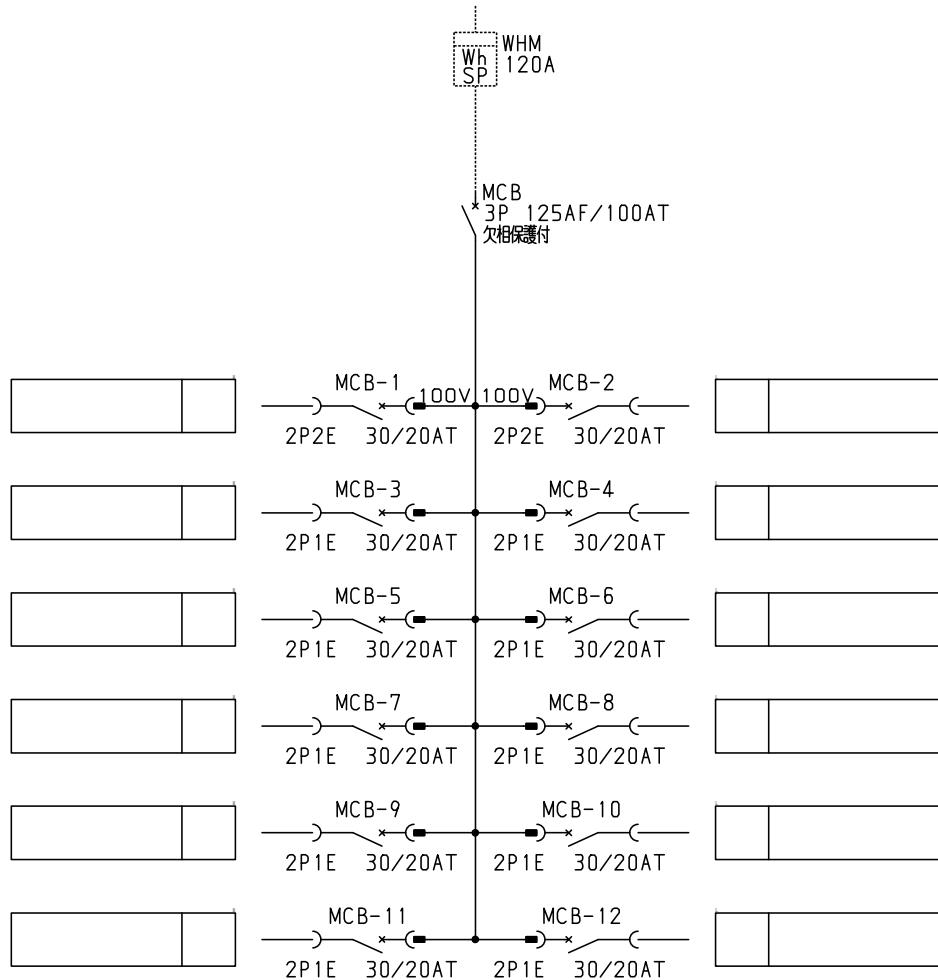

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検査	製図	設計	キャビネット形式		露出ノ埋込		納入先	殿
							2015/2/1	伊達	伊達	伊達		
	外函											
	中板											

ECAD

三井パール工業株式会社 図番 LWTB10T12 [ 2 / 2 ]