

| No. | 機器番号         | 部品名称   | 定格             | 形式      | メーカー  | 個数 |
|-----|--------------|--------|----------------|---------|-------|----|
| 1   | MCB          | 配線用遮断器 | 3P 125AF/100AT | B-123EC | テンパール | 1  |
| 2   | MCB-1~MCB-10 | 配線用遮断器 | 3P 30AF/30AT   | B-33KC  | テンパール | 10 |


WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。  
 必要な場合は別途ご指示ください。

| 型式名        | 扉  | スチール t1.6 | ハンドル | 平面ハンドル  | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | キャビネット形式           | 露出/埋込 | 納入先        | 股  |
|------------|----|-----------|------|---------|----|----|----|----|--------------------|-------|------------|----|
|            |    |           |      |         |    |    |    |    | 屋内壁掛形              | 露出    | 品名         |    |
| PWTB10K10C | 外函 | スチール t1.6 | 塗装色  | 2.5Y9/1 | 佐藤 | 渡辺 | 伊達 | 伊達 | 2015/2/1           | 三角法   |            | 面数 |
|            | 中板 |           |      |         |    |    |    |    | 1/10               |       |            |    |
|            | 日東 | B20-514C. |      |         |    |    |    |    | <b>テンパール工業株式会社</b> |       | PWTB10K10C |    |

3φ3W 200V



MCB  
3P 125AF/100AT

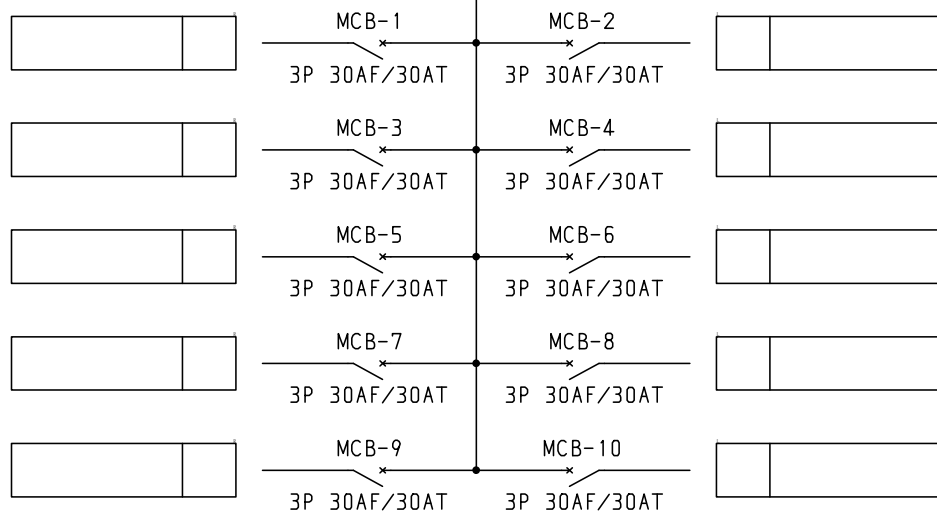

\*トッピングナーモータをご使用の場合は始動時にブレーカ、サーマルリレーが動作する場合があります、  
選定機器にて問題がないかモーターメーカーにご確認をお願いいたします。

- 共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

|     |  |    |      |    |    |    |    |            |       |           |            |           |
|-----|--|----|------|----|----|----|----|------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 型式名 |  | 扉  | ハンドル | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | キャビネット形式   | 露出/埋込 | 納入先       | 股          |           |
|     |  | 外函 |      |    |    |    |    | 製図         | 三角法   | 品名        |            | 面数        |
|     |  | 中板 | 塗装色  | 佐藤 | 渡辺 | 伊達 | 伊達 | 2015/2/1   |       | 図番        | PWTB10K10C | [ 2 / 2 ] |
|     |  |    |      |    |    |    |    | PWTB10K10C |       | [ 2 / 2 ] |            |           |