



電源	AC100-200V 50/60Hz
消費電力	15W
警報盤入力	無電圧 a 接点
ブザー-音圧	70dB/m
移報出力	一括警報出力及び個別警報出力 AC250V0.5A




注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	スイングハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股	
									屋内壁掛形	埋込	品名			
TASE-24KMBS16-B	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	Ⓜ	○	○	○	製図	三角法	品名	図番		
	中板								2019/8/1	1/5				
	内外								<b>デンパール工業株式会社</b>					
												[ 1 / 2 ]		

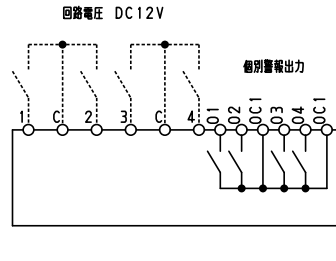


■回路図


TB	端子	ランプ	警報名称	DS1		DS2	
				警報	状態表示	通常	自己保持
1	1	L1		○		○	
	2	L2		○		○	
	3	L3		○		○	
	4	L4		○		○	

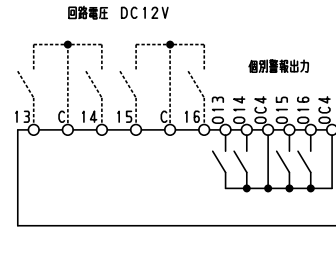


TB	端子	ランプ	警報名称	DS1		DS2	
				警報	状態表示	通常	自己保持
4	13	L13		○		○	
	14	L14		○		○	
	15	L15		○		○	
	16	L16		○		○	

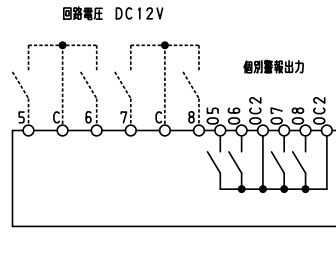


TB	端子	ランプ	警報名称	DS1		DS2	
				警報	状態表示	通常	自己保持
2	5	L5		○		○	
	6	L6		○		○	
	7	L7		○		○	
	8	L8		○		○	

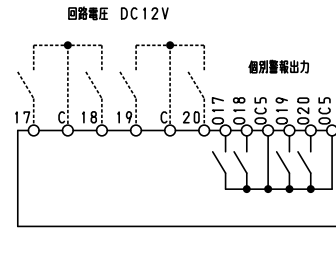

TB	端子	ランプ	警報名称	DS1		DS2	
				警報	状態表示	通常	自己保持
5	17	L17		○		○	
	18	L18		○		○	
	19	L19		○		○	
	20	L20		○		○	

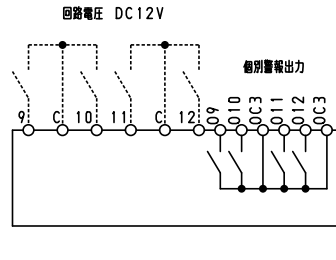


TB	端子	ランプ	警報名称	DS1		DS2	
				警報	状態表示	通常	自己保持
3	9	L9		○		○	
	10	L10		○		○	
	11	L11		○		○	
	12	L12		○		○	

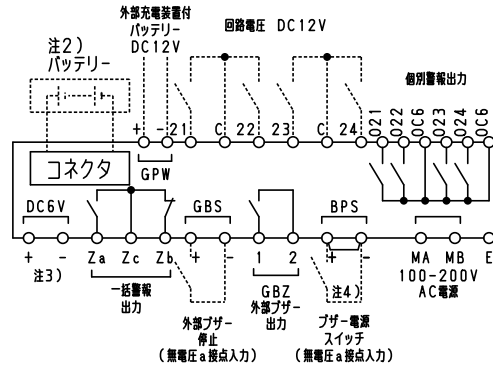

TB	端子	ランプ	警報名称	DS1		DS2	
				警報	状態表示	通常	自己保持
6	21	L21		○		○	
	22	L22		○		○	
	23	L23		○		○	
	24	L24		○		○	


■動作

通常時（警報モード）

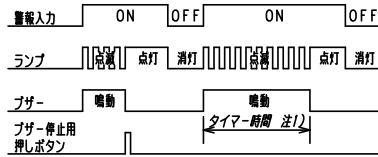

一括警報出力 ON OFF ON OFF  
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。  
個別警報出力 ON OFF ON OFF  
※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

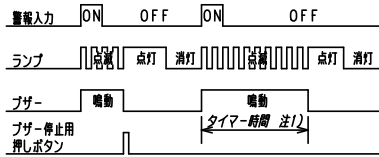

一括警報出力 ON OFF ON OFF  
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。  
個別警報出力 ON OFF ON OFF  
保持解除用押しボタン  
※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1)ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2)バッテリーは、オプションです。

停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。

注3)DC6V入力端子接続時は、ランプL24に表示され、端子24は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4)SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。）各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時 動作
DS 1 ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
DS 1 OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作		
DS 2 ON	通常	警報入力 ON	→ 警報解除 OFF	保持解除 -
DS 2 OFF	自己保持	警報入力 ON	→ 警報解除 ON	→ 保持解除 OFF

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
							製図	三角法	品名		
	外函						2019/8/1				
	中板	塗装色									
							テンパール工業株式会社				