



漏電遮断器　裏面形

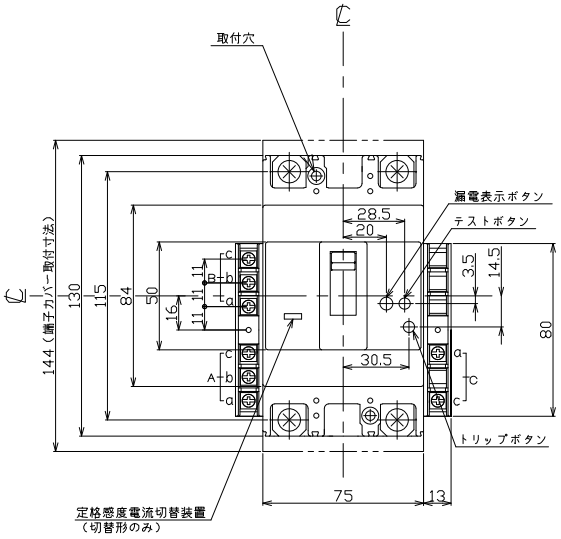

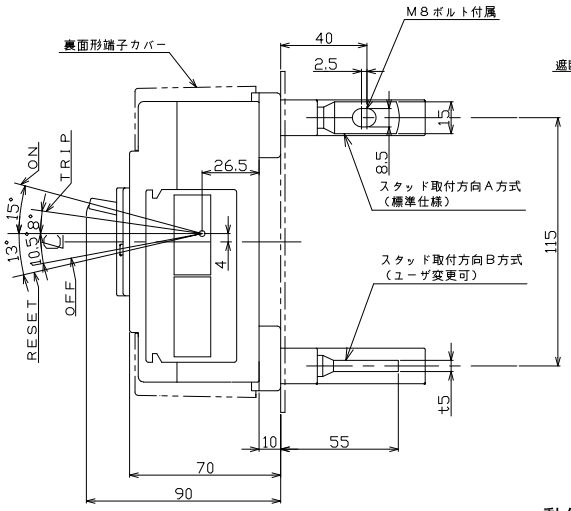

穴明寸法

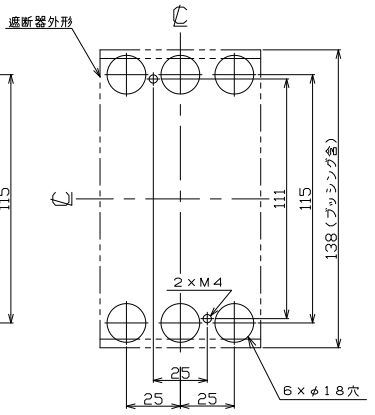

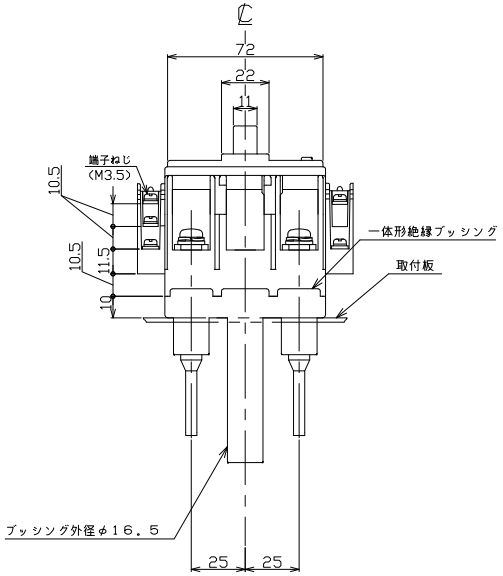


仕　様	接点		
	COMN, C	N, O	
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	–	c

仕　様	端子台		
	A	B	C
1．AX	AX	–	–
2．AL	AL	–	–
3．AX＋AL	AX	AL	–
4．AX＋TBL	AX	–	TBL
5．AL＋TBL	AL	–	TBL
6．AX＋AL＋TBL	AX	AL	TBL
7．TBL	–	–	TBL

注，この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋テストボタンリード線引出し仕様
5．警報＋テストボタンリード線引出し仕様
6．補助＋警報＋テストボタンリード線引出し仕様
7．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

動作特性曲線

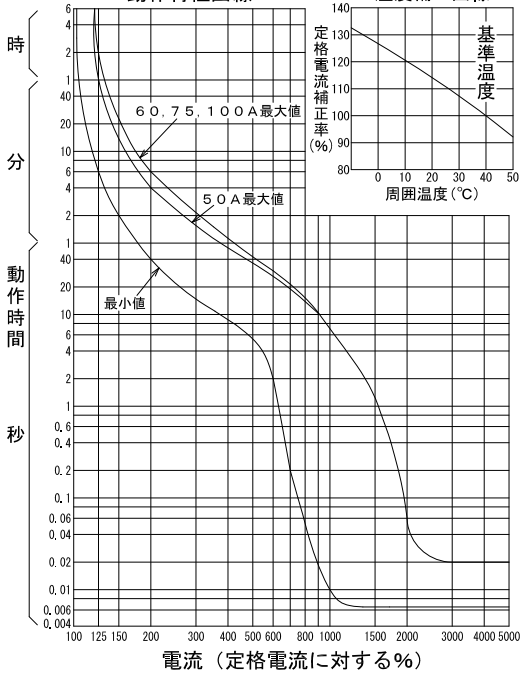

温度補正曲線

型　式	GB-102EC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC100-200
定格電流（A）	50，60，75，100
最大動作時間	0．1秒
定格感度電流	15mA，30mA，100mA，200mA（※1）
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	10
AC 100V/200V	
AC 200V	10
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．04（端子台1つの場合），1．08（端子台2つの場合）
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言） （※1）定格電流50Aは30mAのみ
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	松本	松本

年月日	三角法	E42-2P102EC7
H22．6．15	1／2．5	

テンパール工業株式会社

A-21-02