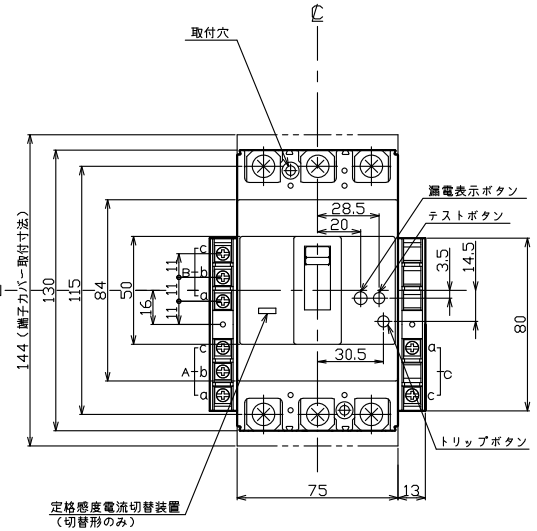
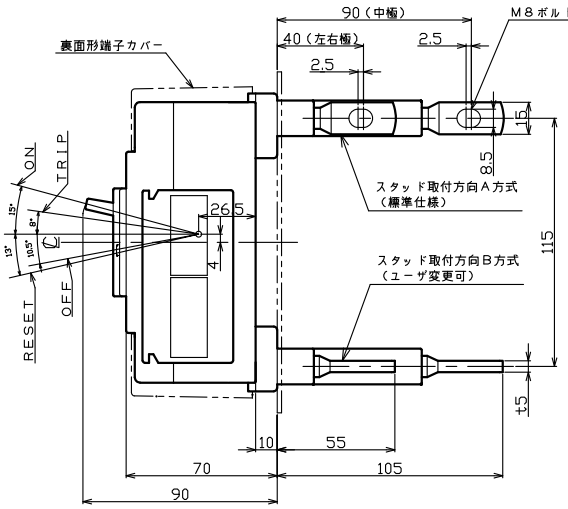
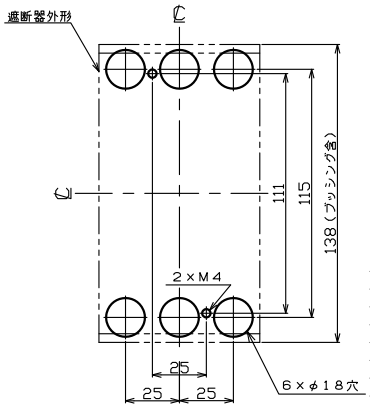
# 漏電遮断器　裏面形



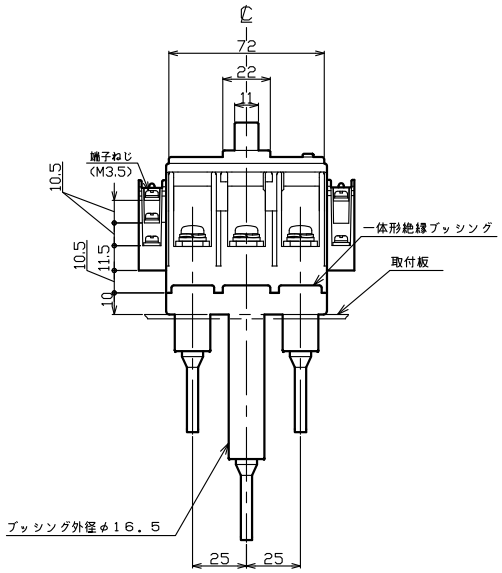

穴明寸法



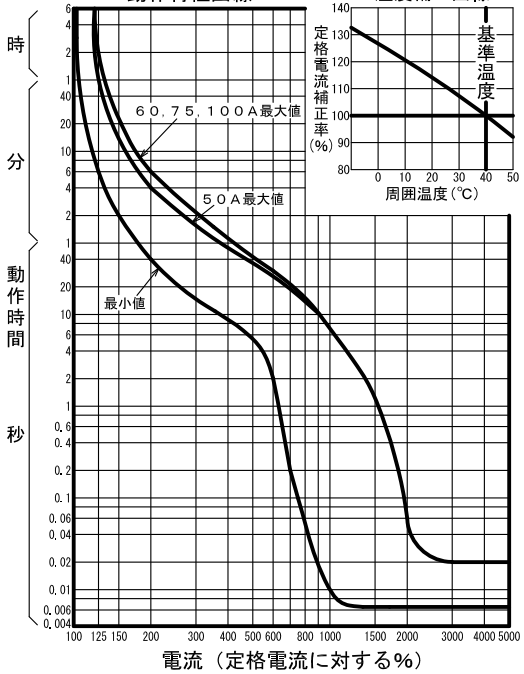

| 仕　様 | 接点 | | |
|---|---|---|---|
| | COM | N.C | N.O |
| 補助スイッチ　AX | a | b | c |
| 警報スイッチ　AL | a | b | c |
| テストボタンリード線引出し　TBL | a | – | c |

| 仕　様 | 端子台 | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| 1．AX | AX | – | – |
| 2．AL | AL | – | – |
| 3．AX＋AL | AX | AL | – |
| 4．AX＋TBL | AX | – | TBL |
| 5．AL＋TBL | AL | – | TBL |
| 6．AX＋AL＋TBL | AX | AL | TBL |
| 7．TBL | – | – | TBL |

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋テストボタンリード線引出し仕様
5．警報＋テストボタンリード線引出し仕様
6．補助＋警報＋テストボタンリード線引出し仕様
7．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。




動作特性曲線




温度補正曲線




| 型　式 | GB-103EC | |
|---|---|---|
| フレーム | 100AF | |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E | |
| 定格電圧（V） | AC100-200 | AC200-415 |
| 定格電流（A） | 50，60，75，100 | |
| 最大動作時間 | 0．1秒 | |
| 定格感度電流 | 15mA，30mA<br>100/200/500mA(※1) | 15mA，30mA<br>100/200/500mA |
| 定格遮断容量（kA） | | |
| AC 100V | 10 | |
| AC 100V/200V | | |
| AC 200V | 10 | 10 |
| AC 415V | | 5 |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 | |
| 標準接続方式 | バースタッド方式 | |
| 基準周囲温度 | 40℃ | |
| 重量（kg） | 1．24（端子台1つの場合），1．28（端子台2つの場合） | |
| 備　考 | JIS C 8201-2-2 附属書2<br>（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）<br>(※1) 定格電流50Aは30mA，100mA | |
| 御納入先 | | |
| 日付 | 受領印 | 数量 |

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 今本 | 馬場 | 松本 | 松本 |

| 年月日 | 三角法 | E42-3P103EC8 |
|---|---|---|
| H22．6．15 | 1／2．5 | |

テンパール工業株式会社

A-21-02