

漏電遮断器　埋込形

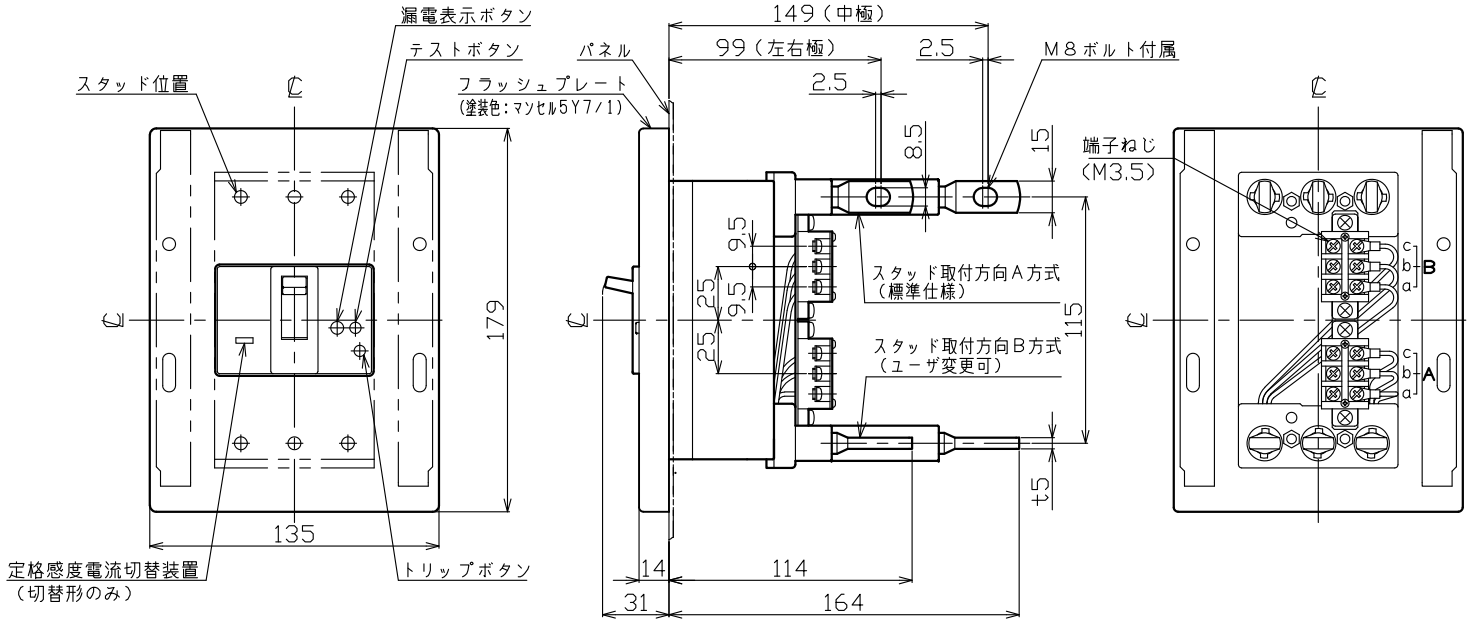


仕　様	接点		
	COM.C	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	−	c


仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	AX	−
2．AL	AL	−
3．AX＋AL	AX	AL
4．TBL	−	TBL

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

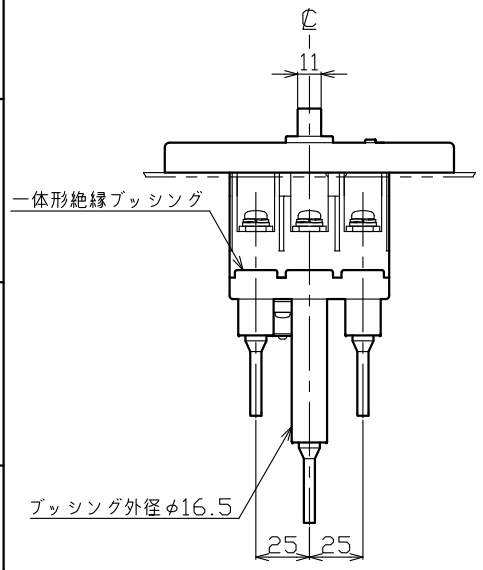

穴明寸法

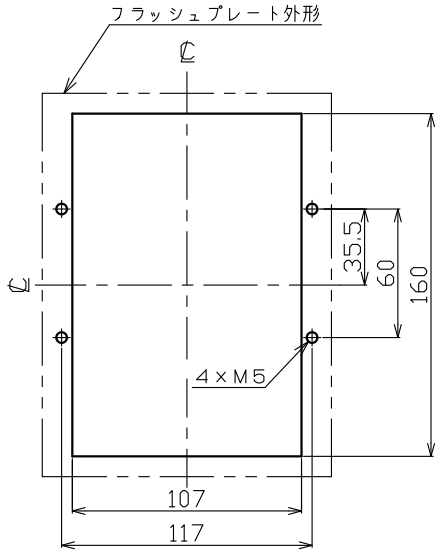

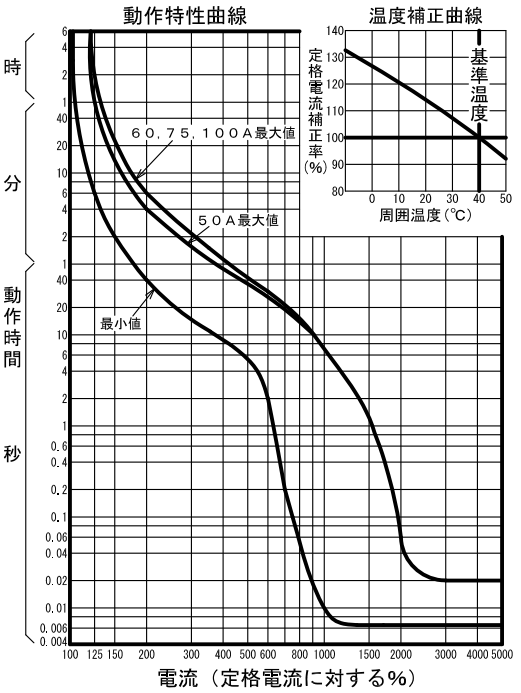

型　式	GB-103EC	
フレーム	100AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧（V）	100-200	200-415
定格電流（A）	50，60，75，100	
最大動作時間	0．1秒	
定格感度電流	15mA，30mA 100/200/500mA(※1)	15mA，30mA 100/200/500mA
定格遮断容量（kA）		
AC 100V	10	
AC 100V/200V		
AC 200V	10	10
AC 415V		5
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	バースタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	1．6	
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは30mA，100mA	
御納入先		
日付	受領印	数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤	内藤

年月日	三角法	E42-3P103EC6
H20．10．7	1／2．5	

テンパール工業株式会社

A-21-02