




漏電遮断器　表面形

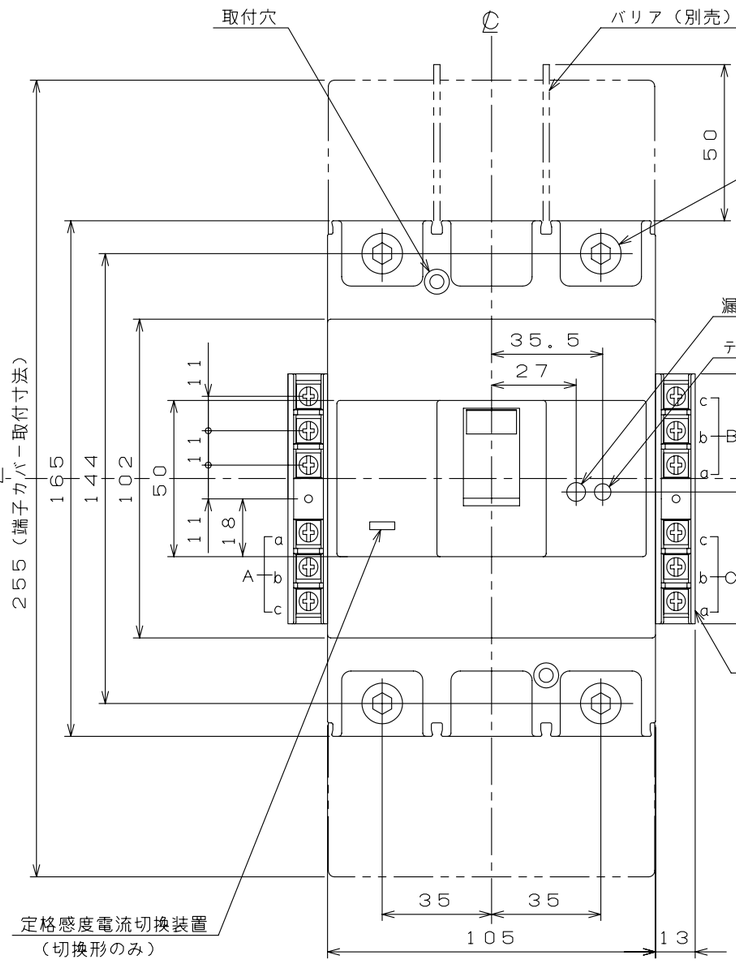

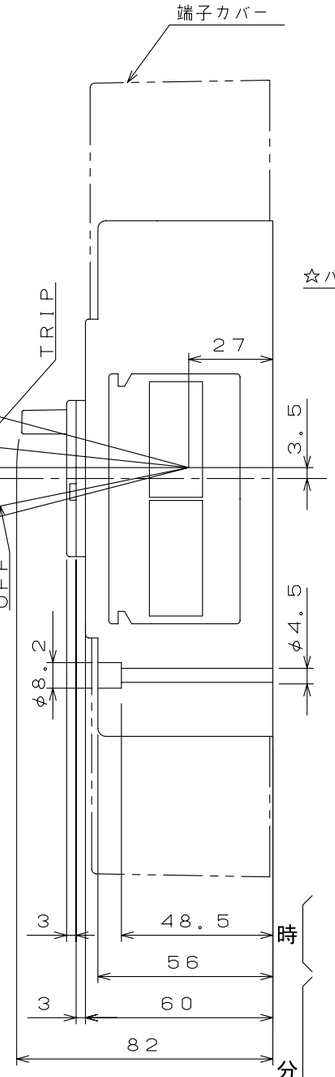


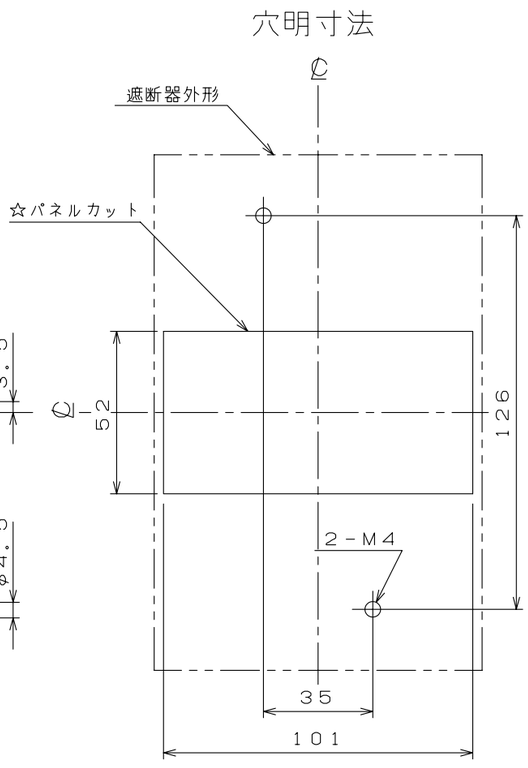

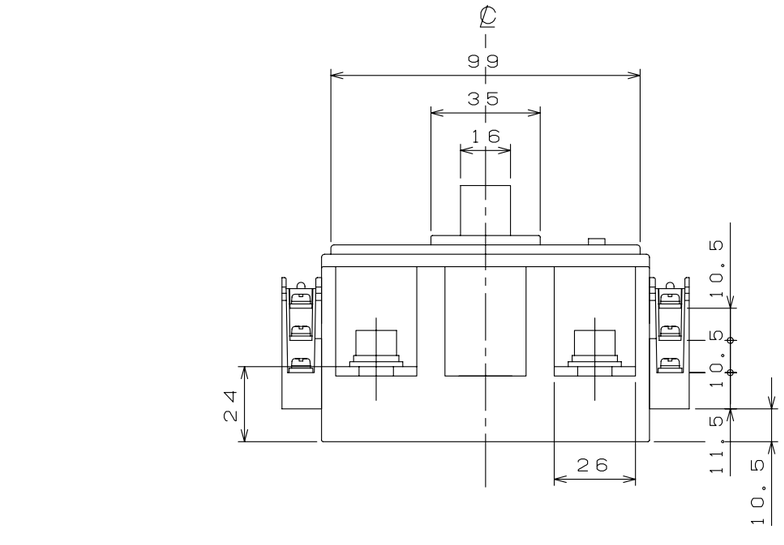



導帯加工図
（最大）

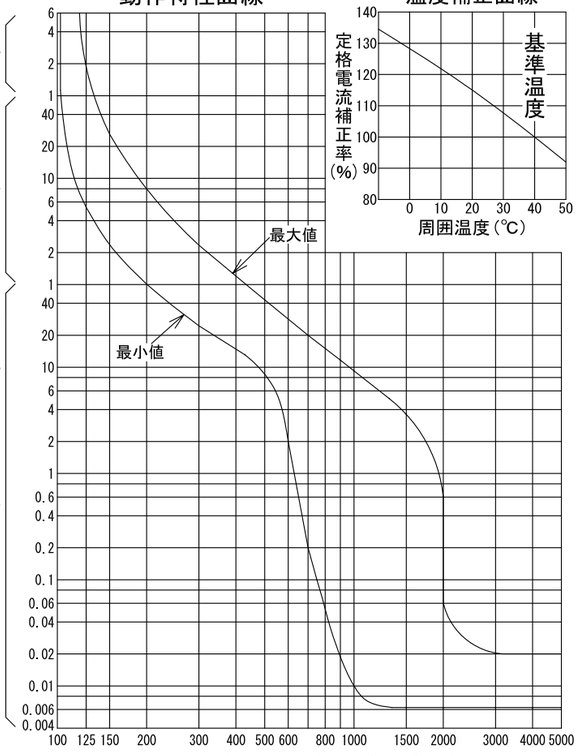

仕　様	接点		
	N．O	N．C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	–	c

仕　様	端子台		
	A	B	C
1．AX	–	–	AX
2．AL	–	–	AL
3．AX＋AL	AX	–	AL
4．AX＋TBL	AX	–	TBL
5．AL＋TBL	–	AL	TBL
6．AX＋AL＋TBL	AX	AL	TBL
7．TBL	–	–	TBL

注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋テストボタンリード線引出し仕様
5．警報＋テストボタンリード線引出し仕様
6．補助＋警報＋テストボタンリード線引出し仕様
7．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか１つに適用する。

型　式	GB－222EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	100－200
定格電流（A）	125，150，175，200，225
最大動作時間	0．1秒
定格感度電流	30mA，100／200／500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	35
AC 100V／200V	
AC 200V	35
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．3
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
後藤	日岡	長力	品田

年月日	三角法	
H09．12．25	1／2	E3I4-2P2222EA53

テンパール工業株式会社

A-08-09