


漏電遮断器　表面形

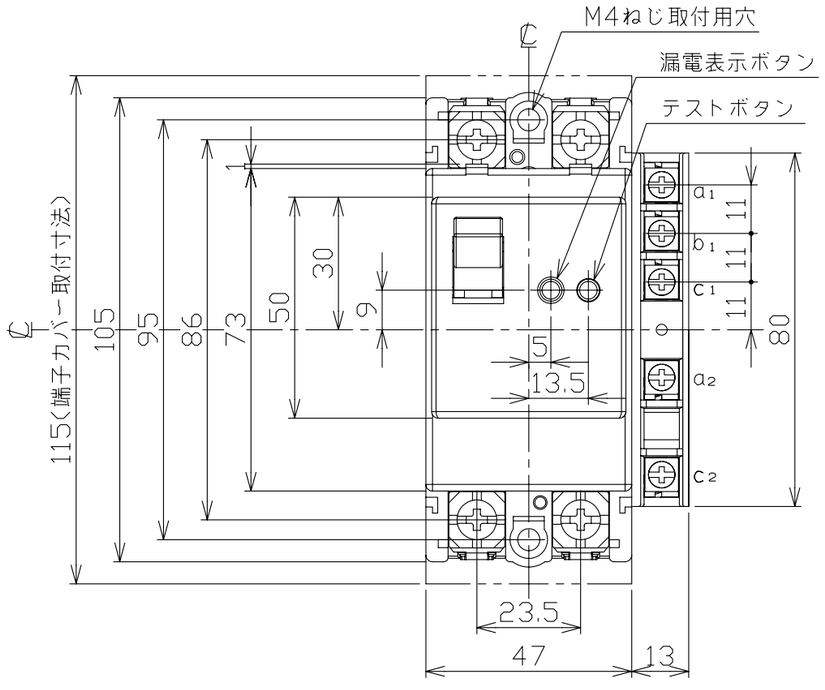

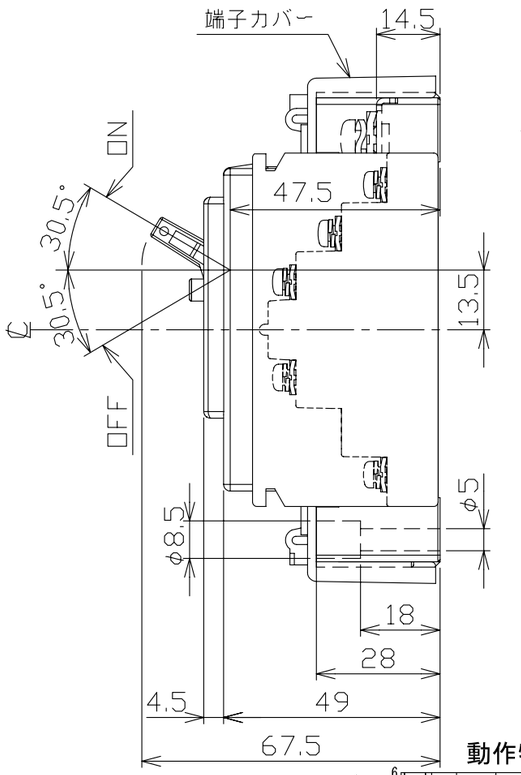


穴明寸法

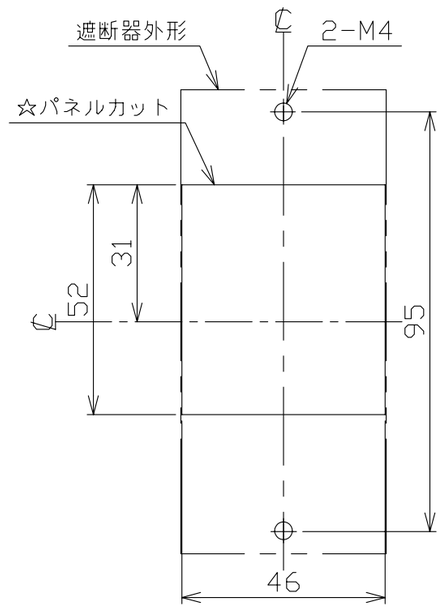


接点仕様

種類	適　用　仕　様	COM	N.C	N.O
AL	ALに関係する全て	a1	b1	c1
AX	AXに関係する全て	a1	b1	c1
TBL	TBLに関係する全て	a2	-	c2


注，この寸法図は，1，補助スイッチ仕様
2，警報スイッチ仕様
3，補助＋テストボタンリード線引出し仕様
4，警報＋テストボタンリード線引出し仕様
5，テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか１つに適用する。

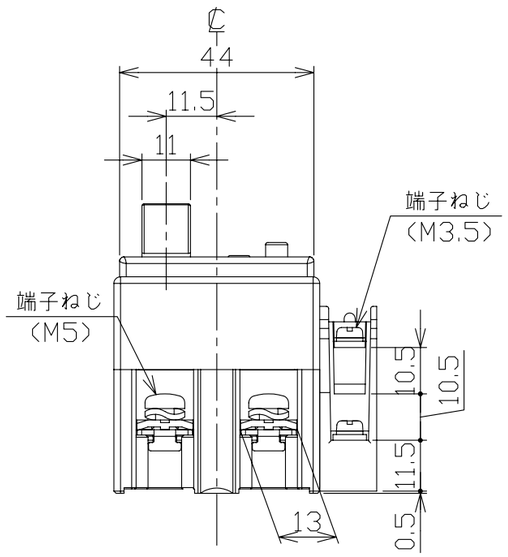



導帯加工図
（最大）

動作特性曲線

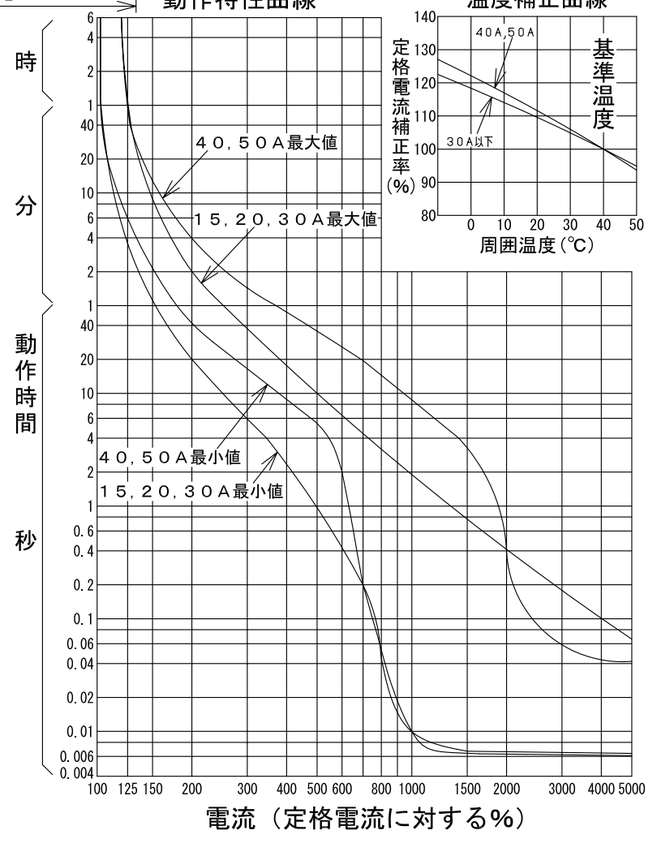

温度補正曲線

型　式	GB-52EC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	100-200
定格電流（A）	15,20,30,40,50
最大動作時間	0,1秒
定格感度電流	15mA・30mA・100mA（15Aは不可）
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5
AC 100V/200V	
AC 200V	5
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0,29
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	長友	高倉

年月日	三角法	
2006.05.31		D20-12P52EC5

テンパール工業株式会社

B-08-08