



# 漏電遮断器　裏面形

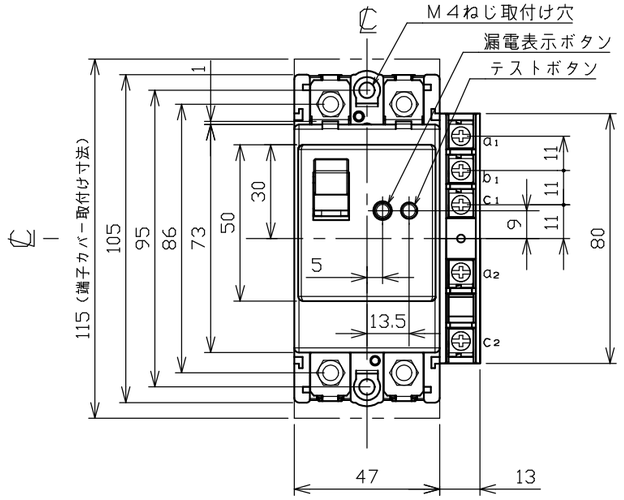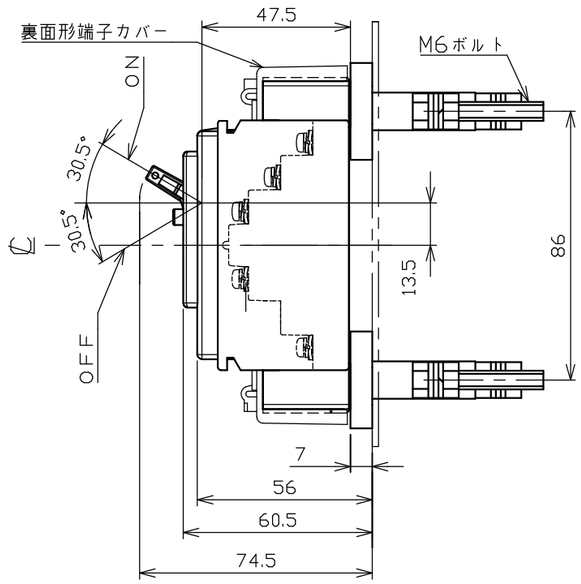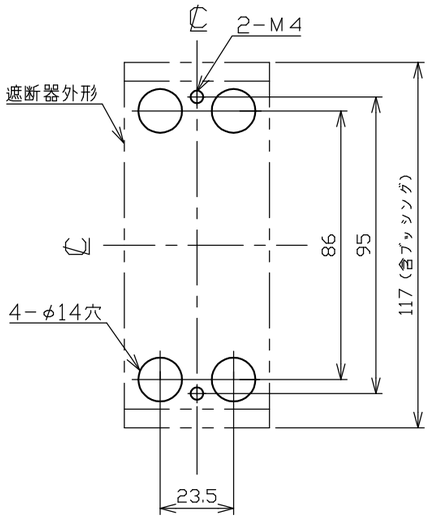


穴明寸法

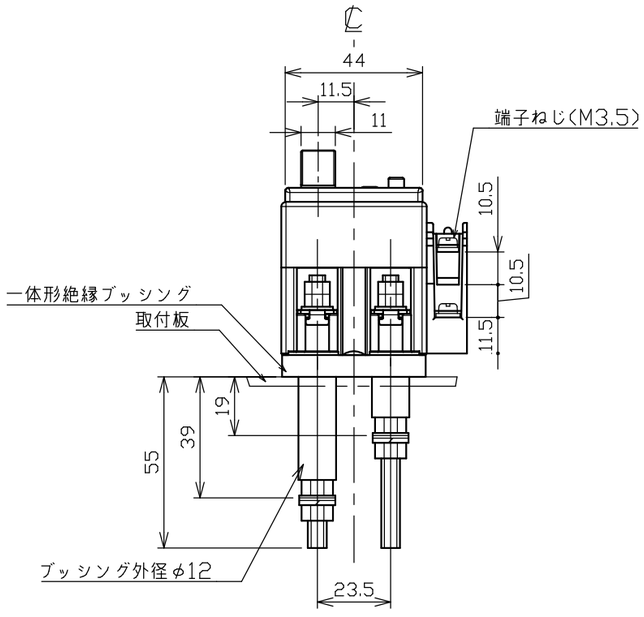



接点仕様

| 種類 | 適　用　仕　様 | COM | N.C | N.O |
|---|---|---|---|---|
| AL | ALに関係する全て | a1 | b1 | c1 |
| AX | AXに関係する全て | a1 | b1 | c1 |
| TBL | TBLに関係する全て | a2 | − | c2 |

注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋テストボタンリード線引出し仕様
4．警報＋テストボタンリード線引出し仕様
5．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか１つに適用する。

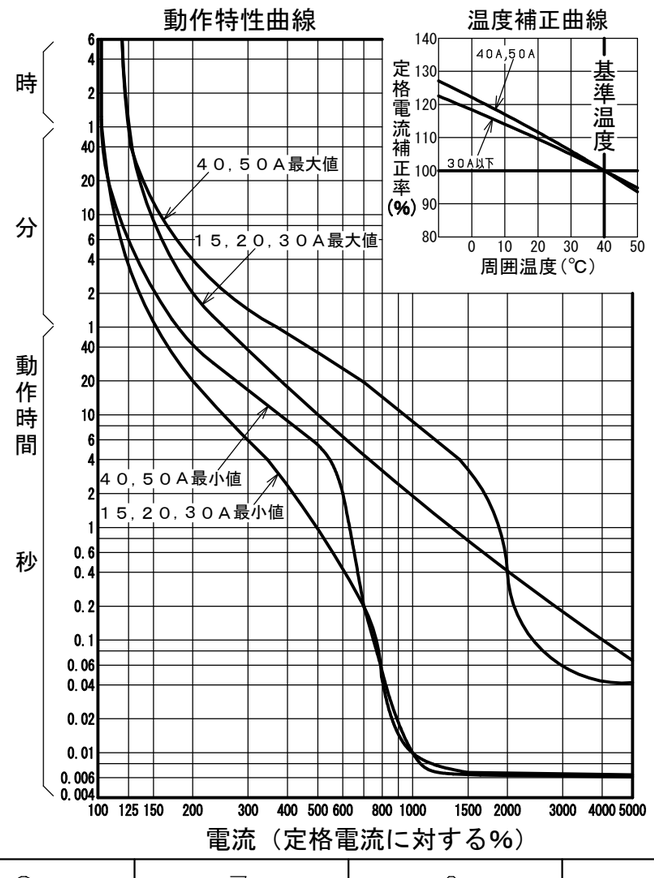


| 型　式 | GB−52EC |
|---|---|
| フレーム | 50AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 2P・2E |
| 定格電圧（V） | 100−200 |
| 定格電流（A） | 15，20，30，40，50 |
| 最大動作時間 | 0.1秒 |
| 定格感度電流 | 15mA・30mA・100mA（15Aは不可） |
| 定格遮断容量（kA） | |
| AC 100V | 5 |
| AC 100V/200V | |
| AC 200V | 5 |
| AC 415V | |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | 丸スタッド方式 |
| 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量（kg） | 0．36 |
| 備　考 | JIS C 8201-2-2 附属書2<br>（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言） |
| 御納入先 | |

| 日付 | | 受領印 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 毎熊 | 田中康 | 栗栖 | 栗栖 |

| 年月日 | 三角法 | |
|---|---|---|
| 2024.07.31 | | D:20-12P52EC7 |

テンパール工業株式会社

0-24-07