
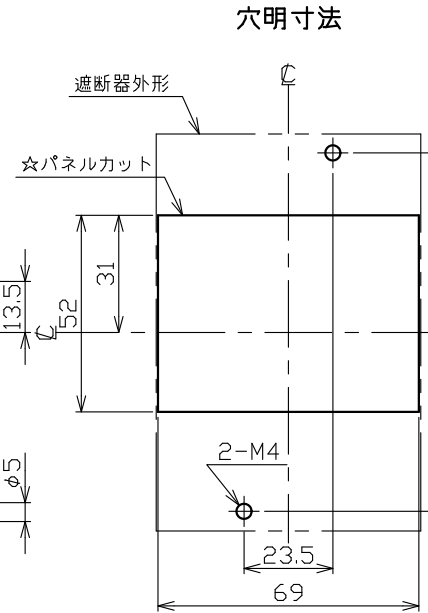
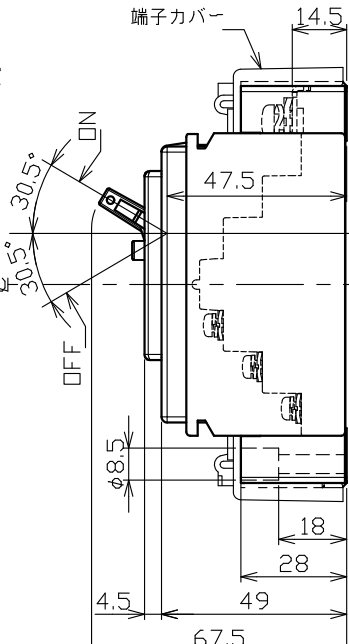





A
B
C
D
E
F
G
H

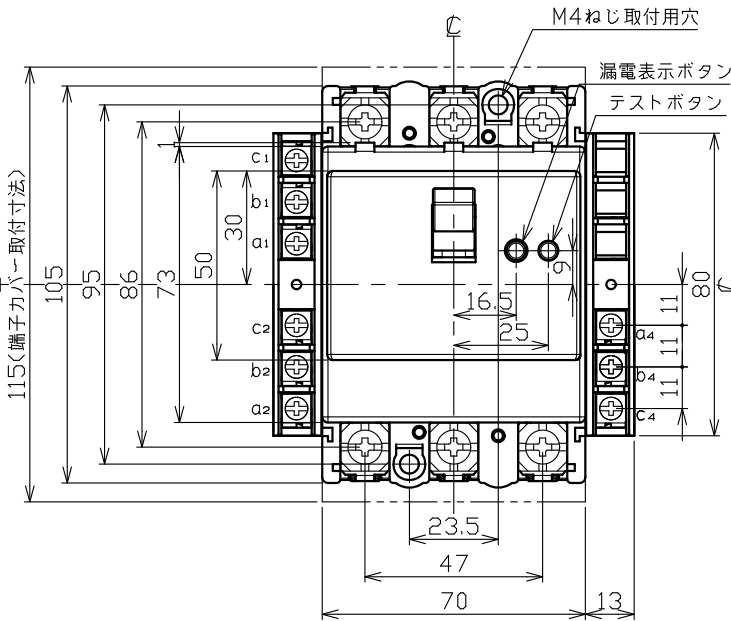

漏電遮断器 表面形

接点仕様				
種類	適用仕様	COM	N.C	N.O
AL	AX+AL, AX+AL+TBL	a1	b1	c1
	AL+TBL	a2	b2	c2
	AL (AC100-200V)	a4	b4	c4
	AL (AC200-415V)	a2	b2	c2
AX	AX+AL, AX+AL+TBL	a2	b2	c2
	AX (AC100-200V)	a4	b4	c4
	AX (AC200-415V)	a2	b2	c2
TBL	TBLに關係する全て	a4	-	c4

注、この寸法図は、1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
3.補助+警報スイッチ仕様
4.補助+テストボタンリード線引き出し仕様
5.警報+テストボタンリード線引き出し仕様
6.補助+警報+テストボタンリード線引き出し仕様
7.テストボタンリード線引き出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。
なお、本図面は端子台が2つ付く場合の外形を示す。

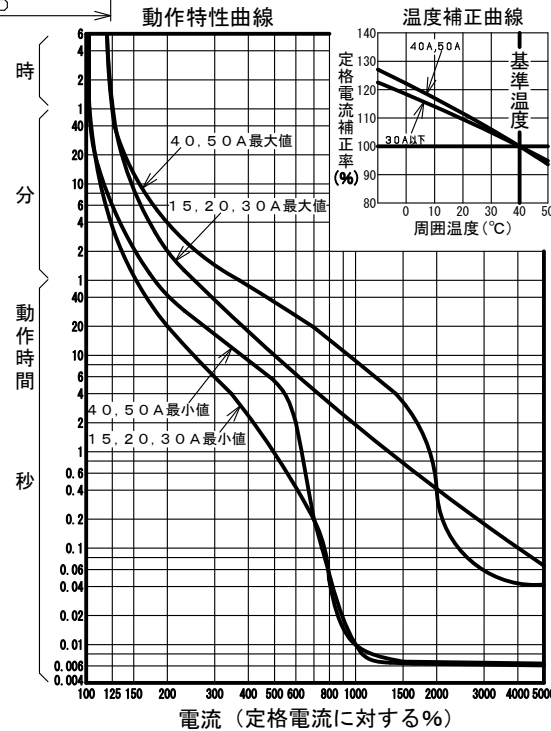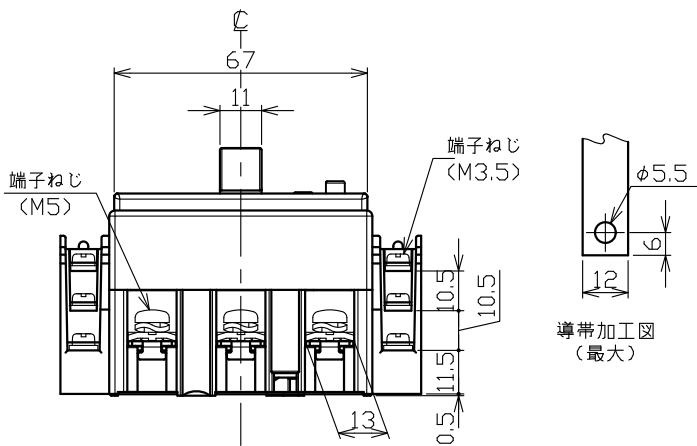

型 式		GB-53EC	
フレーム		50AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		100-200	200-415
定格電流 (A)		15,20,30,40,50	
最大動作時間		0.1秒	
定格感度電流		15mA・30mA・100mA (15Aは不可)	
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V	5	
	100V/200V		
	200V	5	5
	415V		2.5
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		線押入方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		(端子台1つの場合)0.39, (端子台2つの場合)0.43	
備 考		JISC 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
			数量
承認	検 図	製 図	設 計
○今本○	○馬場○	○長友○	○高倉○
年 月 日 三 角 法		E391-3P53EC6	
2006.05.31			
テンパール工業株式会社			