


漏電遮断器　裏面形

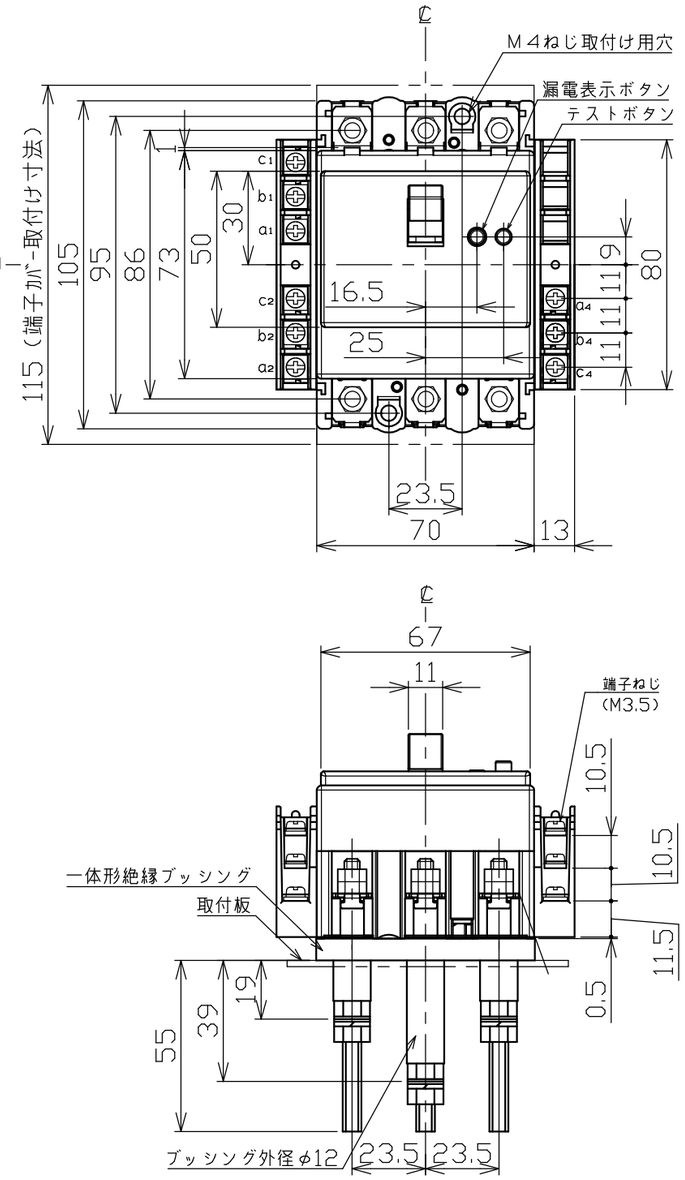

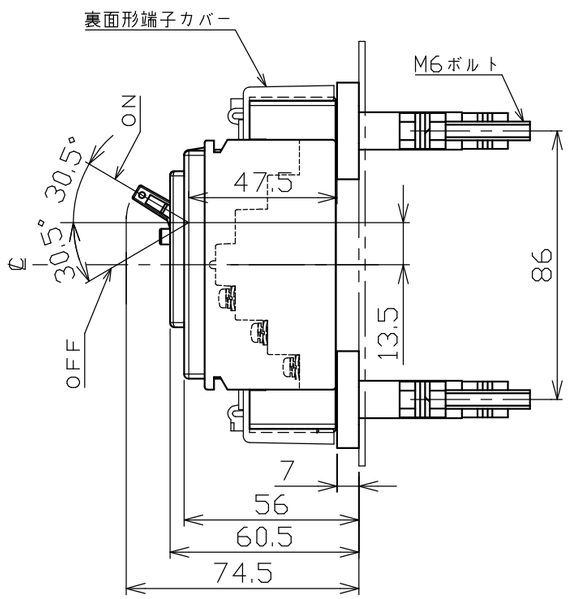


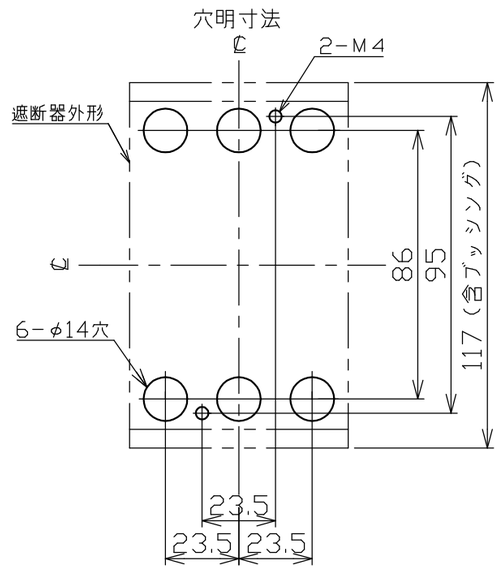

接点仕様

種類	適　用　仕　様	COM	N.C	N.O
AL	AX+AL，AX+AL+TBL	a1	b1	c1
	AL+TBL	a2	b2	c2
	AL（AC100-200V）	a4	b4	c4
	AL（AC200-415V）	a2	b2	c2
AX	AX+AL，AX+AL+TBL AX+TBL	a2	b2	c2
	AX（AC100-200V）	a4	b4	c4
	AX（AC200-415V）	a2	b2	c2
TBL	TBLに関係する全て	a4	-	c4

注.この寸法図は1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
3.補助＋警報スイッチ仕様
4.補助＋テストボタンリード線引き出し仕様
5.警報＋テストボタンリード線引き出し仕様
6.補助＋警報＋テストボタンリード線引き出し仕様
7.テストボタンリード線引き出し仕様
のうちいずれか１つに適用する。
なお,本図面は端子台が２つ付く場合の外形を示す。

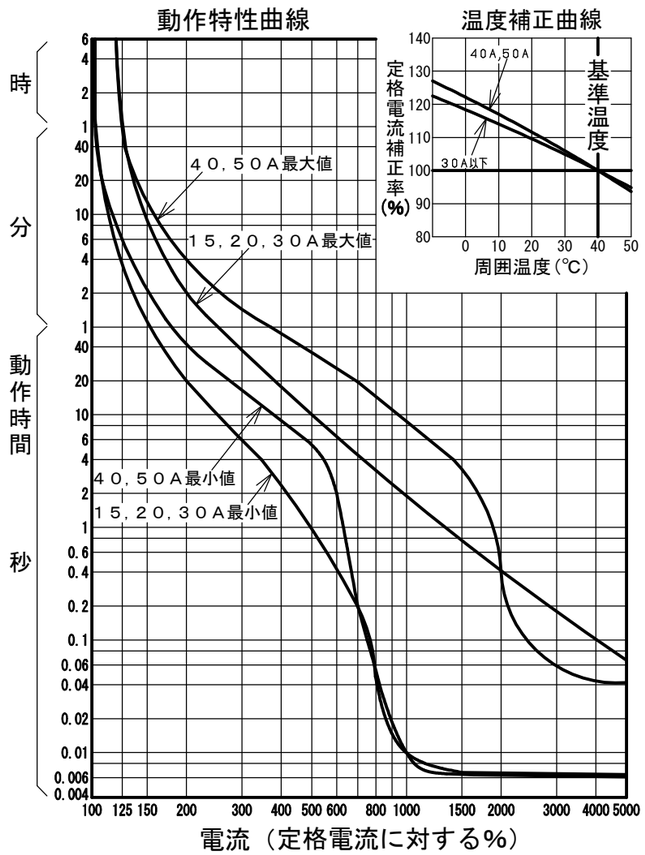

型　式	GB-53EC		
フレーム	50AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧（V）	100-200	200-415	
定格電流（A）	15,20,30,40,50		
最大動作時間	0.1秒		
定格感度電流	15mA・30mA・100mA（15Aは不可）		
定格遮断容量（kA）			
AC 100V	5		
AC 100V/200V			
AC 200V	5	5	
AC 415V		2.5	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	丸スタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量（kg）	0.55		
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）		
御納入先			

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
毎能	田中康	栗栖	栗栖

年月日	三角法	E39-3P53EC8
2024.07.31		
テンパール工業株式会社		

0-24-07