



# 漏電遮断器　埋込形

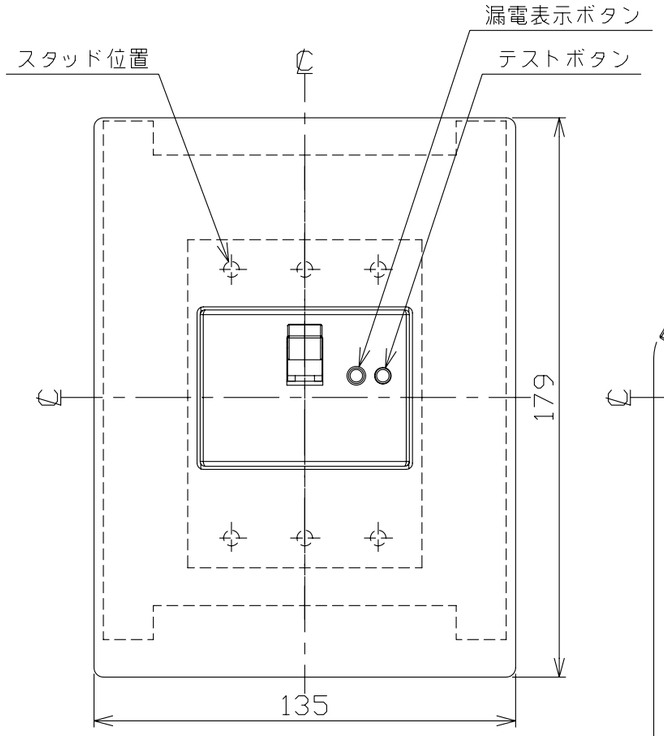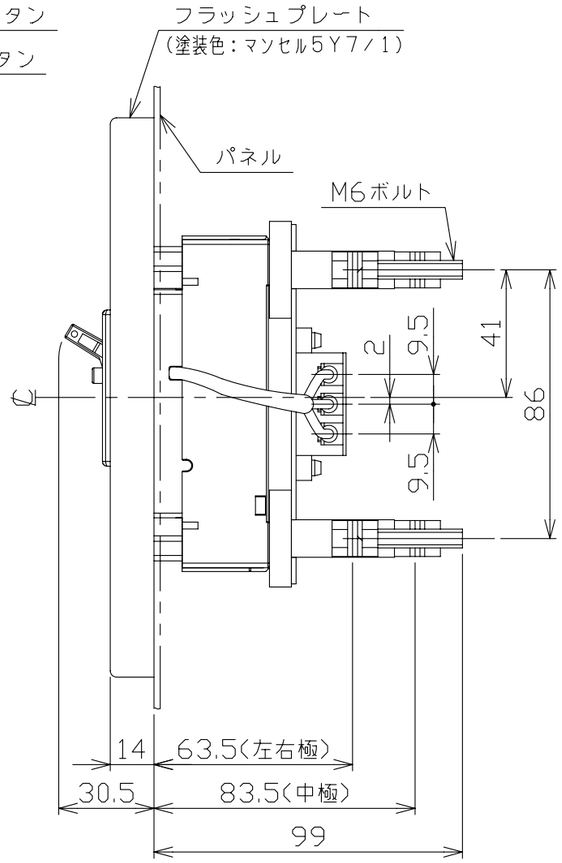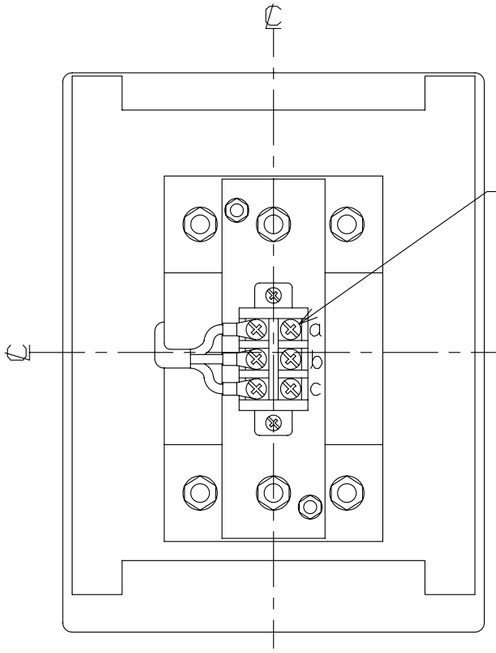


AC100−200Vの場合

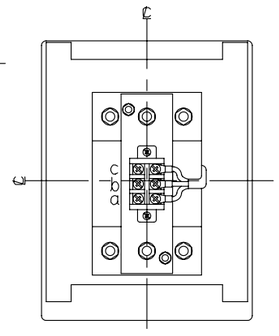



AC200−415Vの場合


接点仕様


| 仕　様 | 接点 | | |
|---|---|---|---|
| | COM | N.C | N.O |
| 補助スイッチ　AX | a | b | c |
| 警報スイッチ　AL | a | b | c |

注，この寸法図は、1，補助スイッチ仕様
2，警報スイッチ仕様
のうちいずれか1つに適用する。

## 穴明寸法

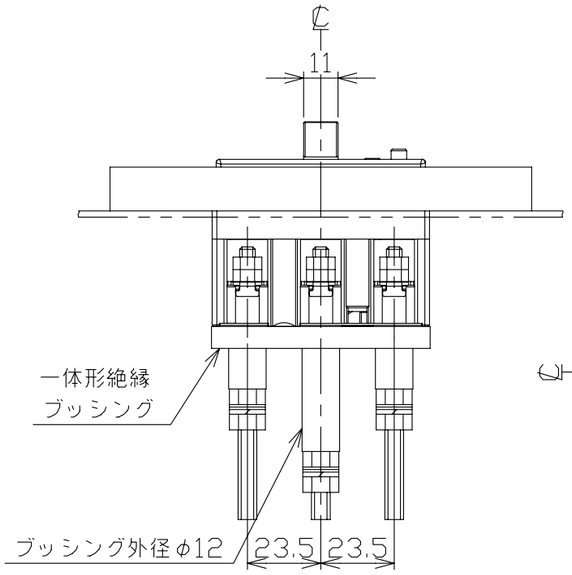

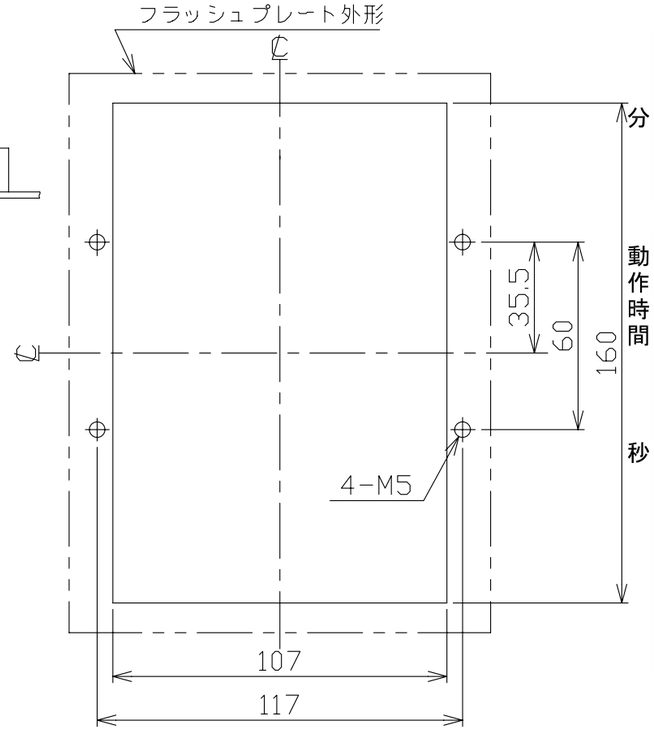

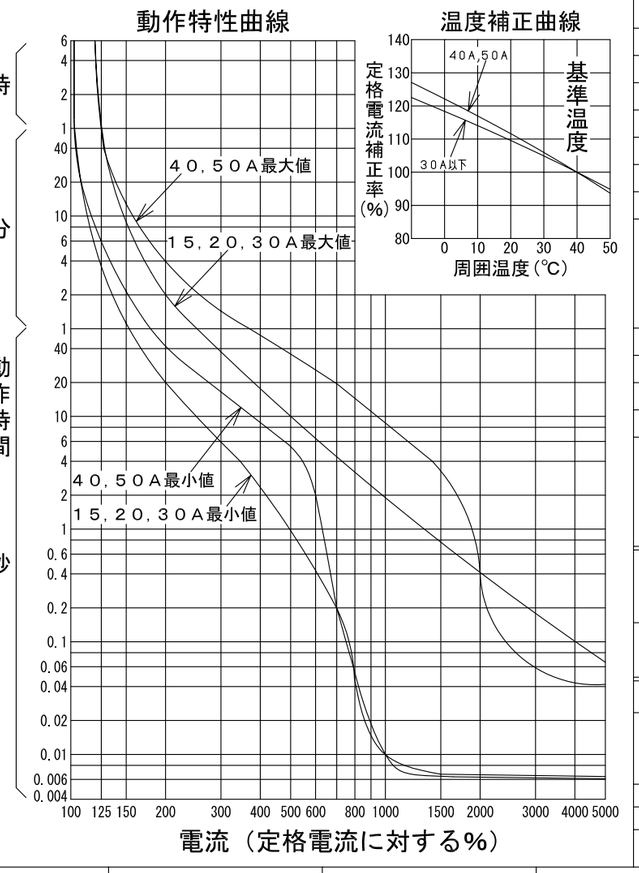

| 型　式 | GB−53EC | |
|---|---|---|
| フレーム | 50AF | |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E | |
| 定格電圧（V） | 100−200 | 200−415 |
| 定格電流（A） | 15,20,30,40,50 | |
| 最大動作時間 | 0,1秒 | |
| 定格感度電流 | 15mA・30mA・100mA（15Aは不可） | |
| 定格遮断容量（kA） | | |
| AC 100V | 5 | |
| AC 100V/200V | | |
| AC 200V | 5 | 5 |
| AC 415V | | 2,5 |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 | |
| 標準接続方式 | 丸スタッド方式 | |
| 基準周囲温度 | 40℃ | |
| 重量（kg） | 1,05 | |
| 備　考 | JIS C 8201−2−2　附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) | |
| 御納入先 | | |

| 日付 | | 受領印 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 今本 | 馬場 | 長友 | 高倉 |

| 年月日 | 三角法 | |
|---|---|---|
| 2006.05.31 | | E39−3P53EC7 |

テンパール工業株式会社

B-08-08