


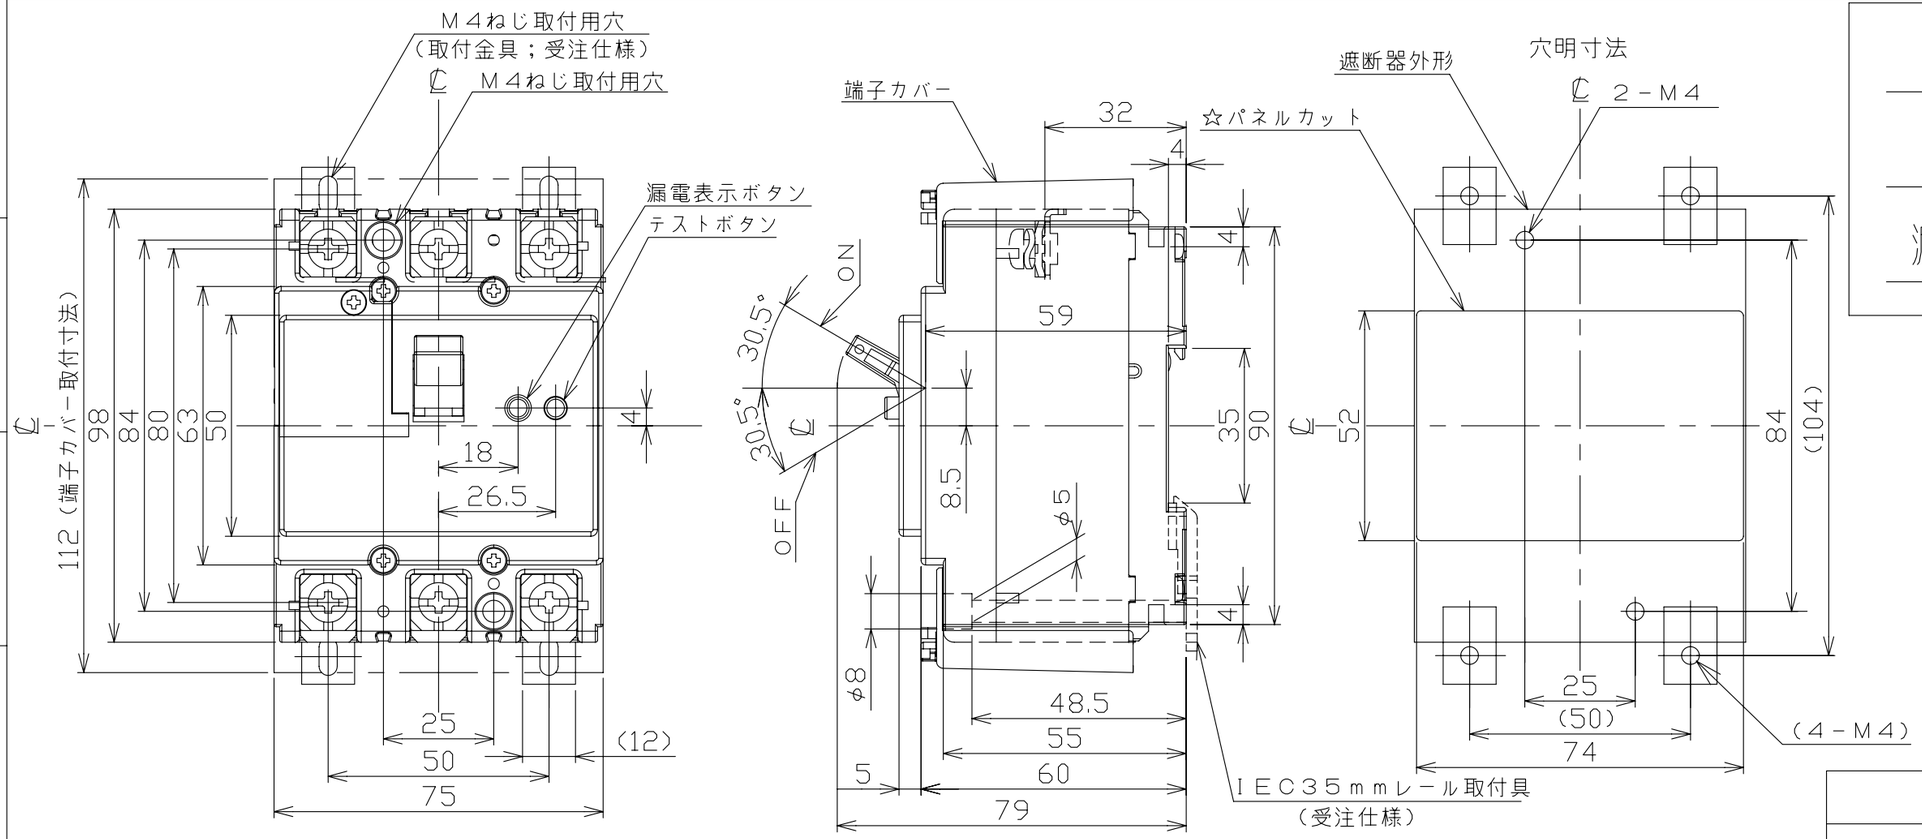


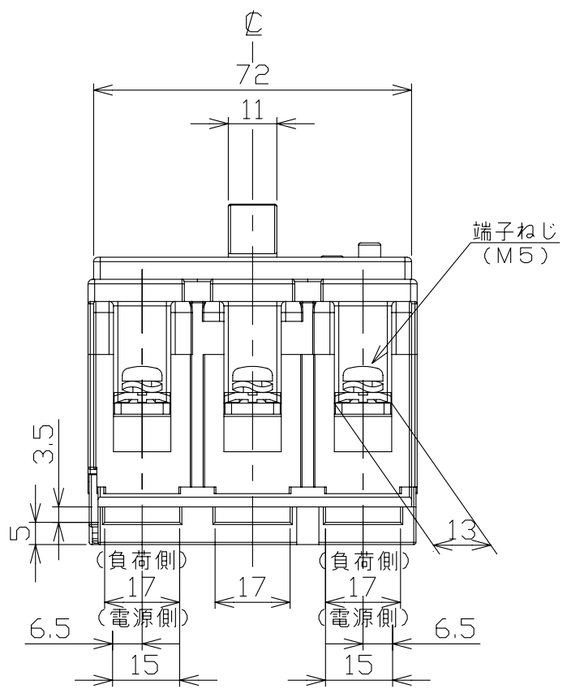



導帯加工図
（最大）

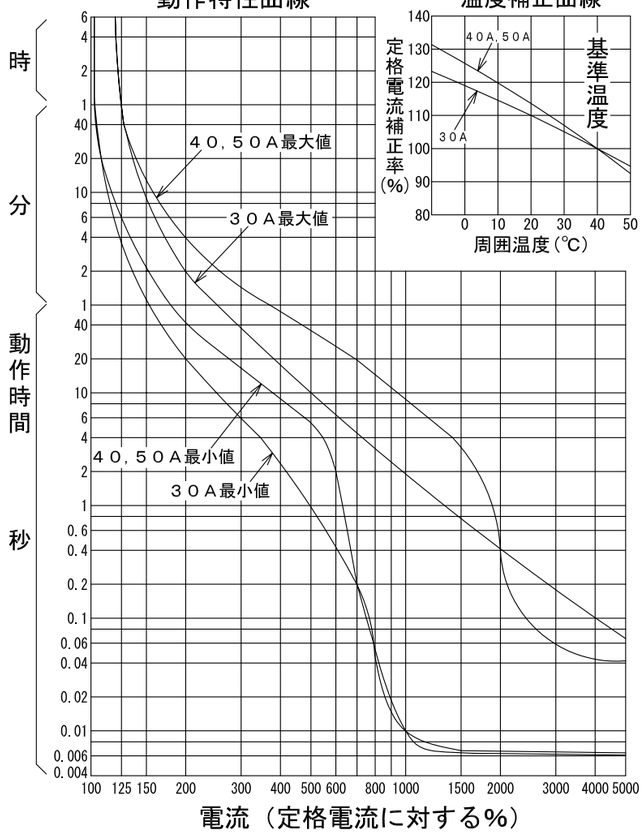

漏電遮断器　表面形

太陽光発電システム用

型　式	GB－53KCS
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC100－200
定格電流（A）	30，40，50
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5
AC 100V/200V	
AC 200V	5
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.43
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言） 商用電源を電源側に、太陽光発電システムを負荷側に接続可能

御納入先

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	松本	松本

年月日	三角法	E140-3P53KCS1
H22. 7.12		

テンパール工業株式会社

0-10-07