


漏電遮断器　埋込形

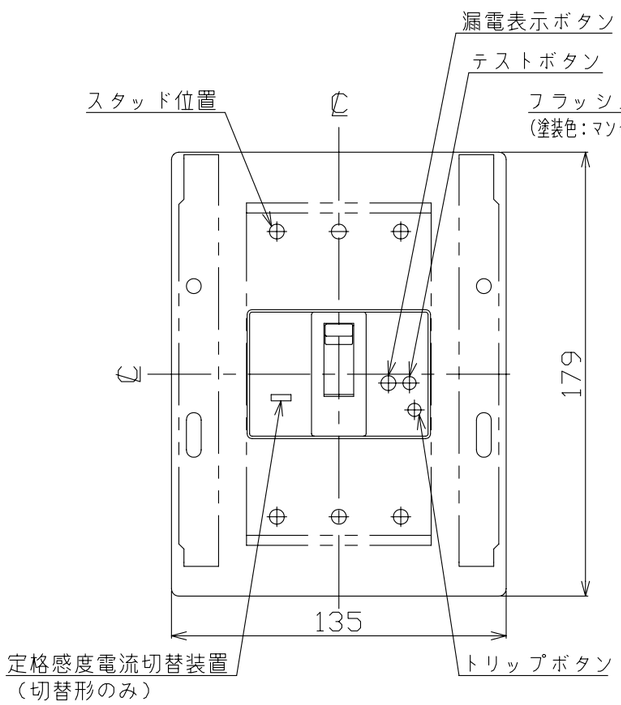

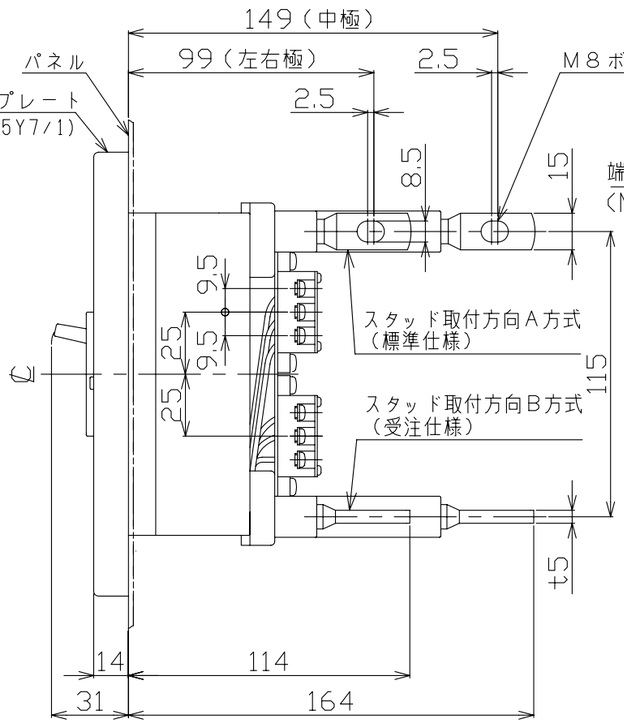


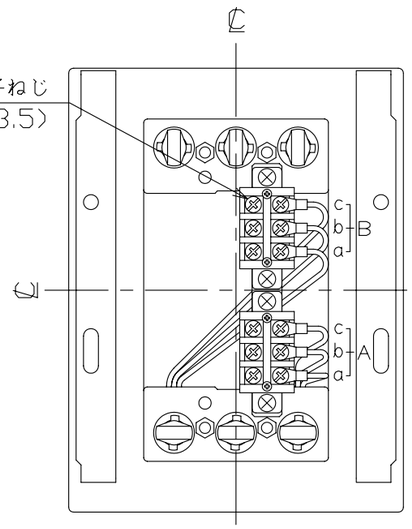


仕　様	接点		
	COM	N．C	N．O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	–	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	AX	–
2．AL	AL	–
3．AX+AL	AX	AL
4．TBL	–	TBL


注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

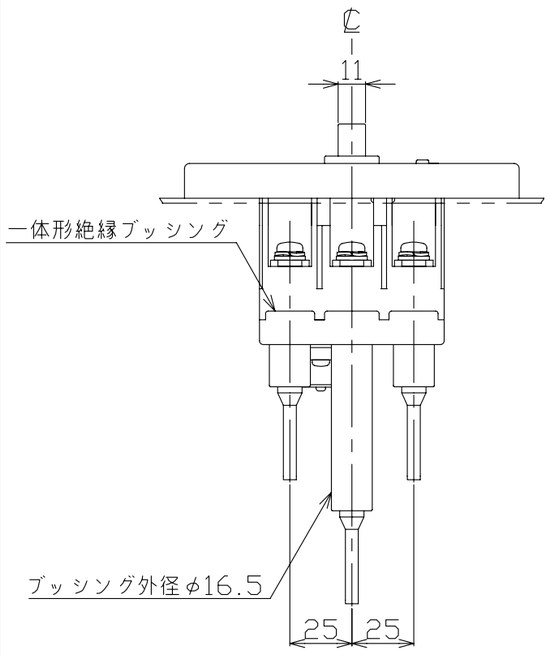

穴明寸法

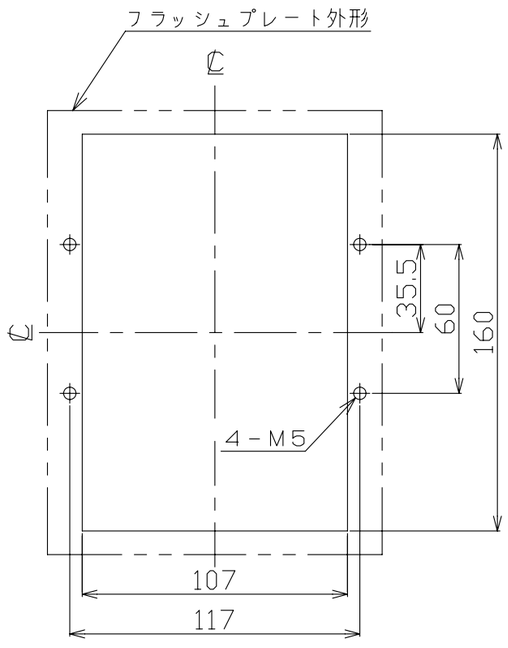

動作特性曲線

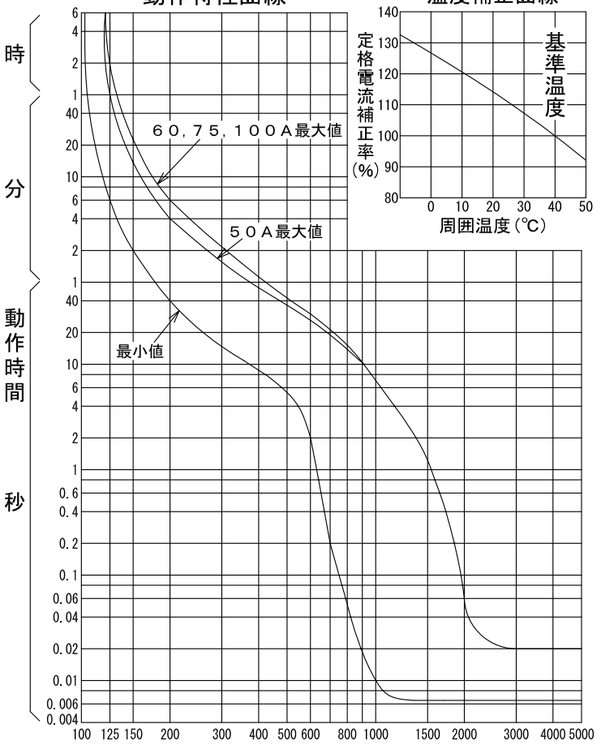

温度補正曲線

型　式	GBL-103EC	
フレーム	100AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧（V）	100-200	200-415
定格電流（A）	50，60，75，100	
最大動作時間	0．45秒	
慣性不動作時間	0．15秒	
定格感度電流	100mA，200mA 100/200/500mA(※1)	100mA，200mA 100/200/500mA
定格遮断容量（kA）		
AC 100V	10	
AC 100V/200V		
AC 200V	10	10
AC 415V		5
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	バースタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	1．6	
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (※1) 定格電流50Aは100mAのみ	
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20．10．7	1／2．5	G70-3P103EC6

テンパール工業株式会社

0-08-10