


漏電遮断器　埋込形

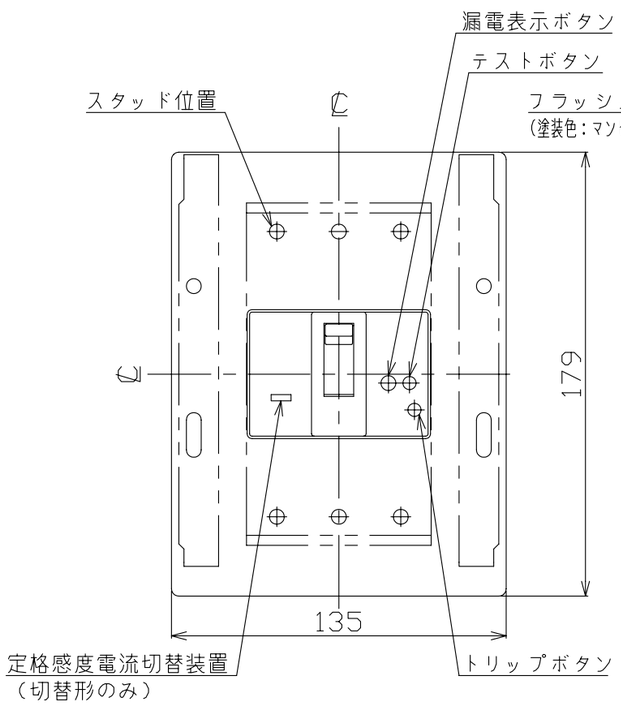

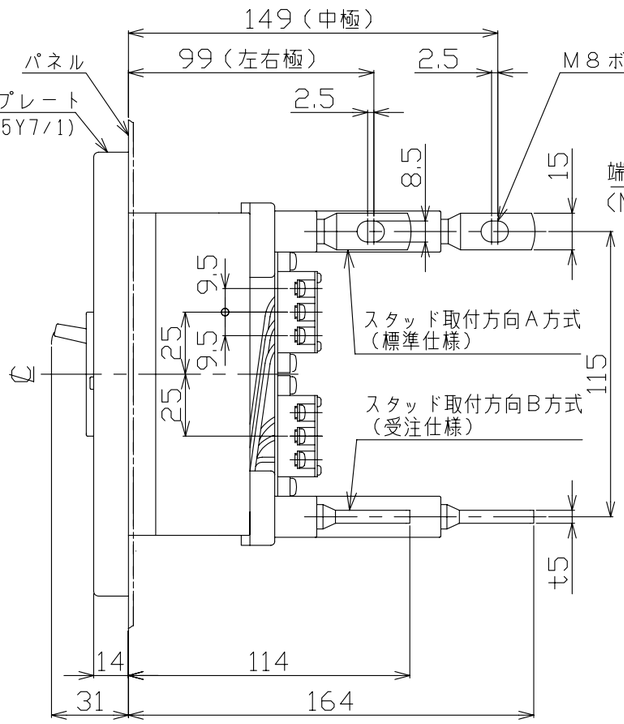


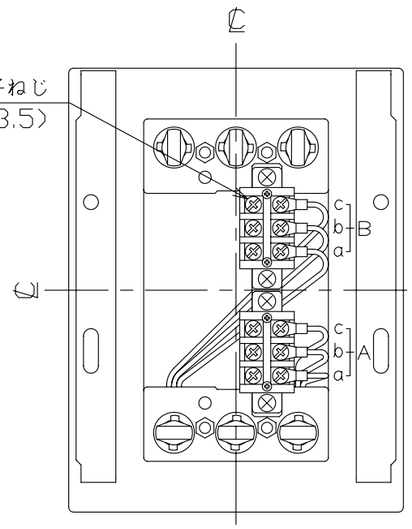


仕　様	接点		
	COM	N．C	N．O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	－	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	AX	－
2．AL	AL	－
3．AX+AL	AX	AL
4．TBL	－	TBL


注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

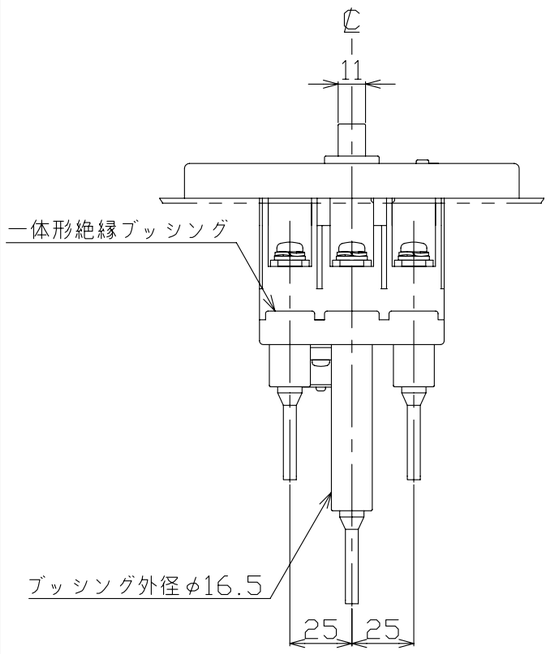

穴明寸法

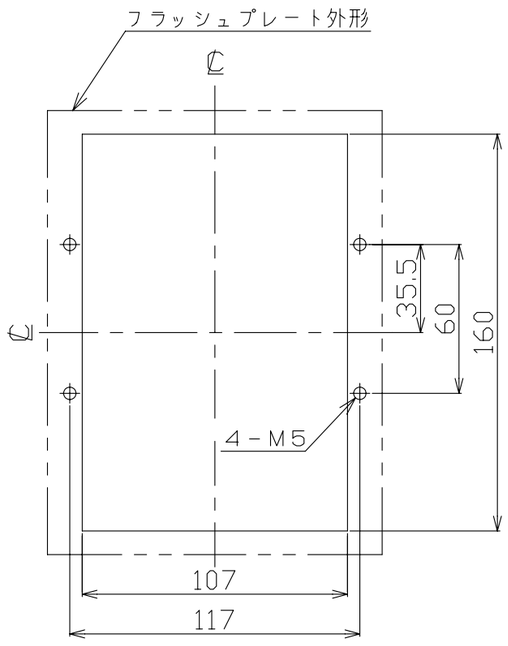

動作特性曲線

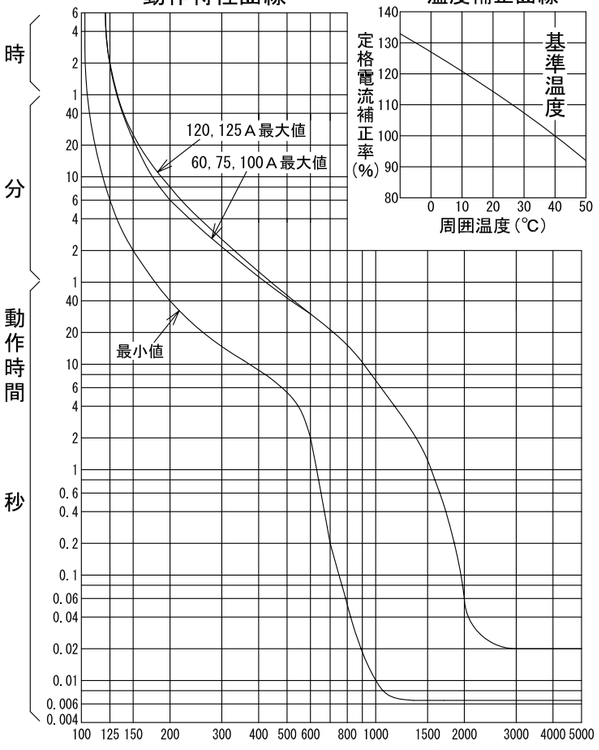

温度補正曲線

型　式	GBL-123EC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	200-415
定格電流（A）	60，75，100，120，125
最大動作時間	0．45秒
慣性不動作時間	0．15秒
定格感度電流	100mA，200mA，100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	
AC 200V	25
AC 415V	7．5
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．6
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20．10．7	1/2．5	G70-3P123EC6

テンパール工業株式会社

0-08-10