
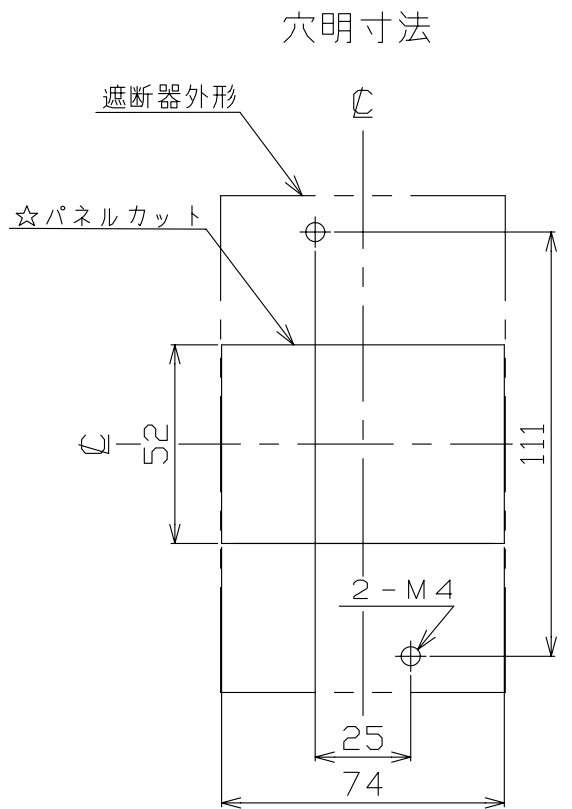
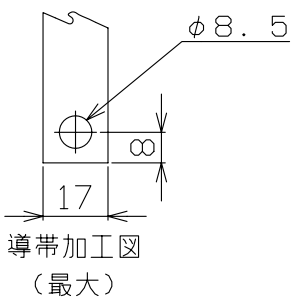
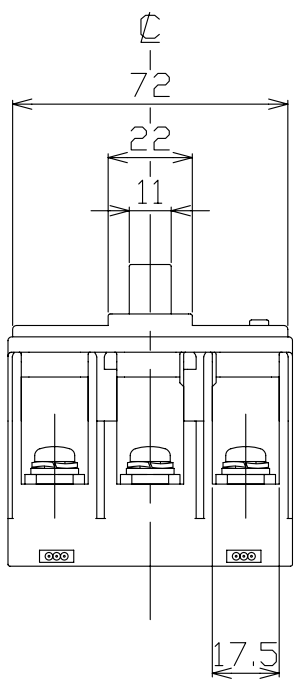


A
B
C
D
E
F
G
H

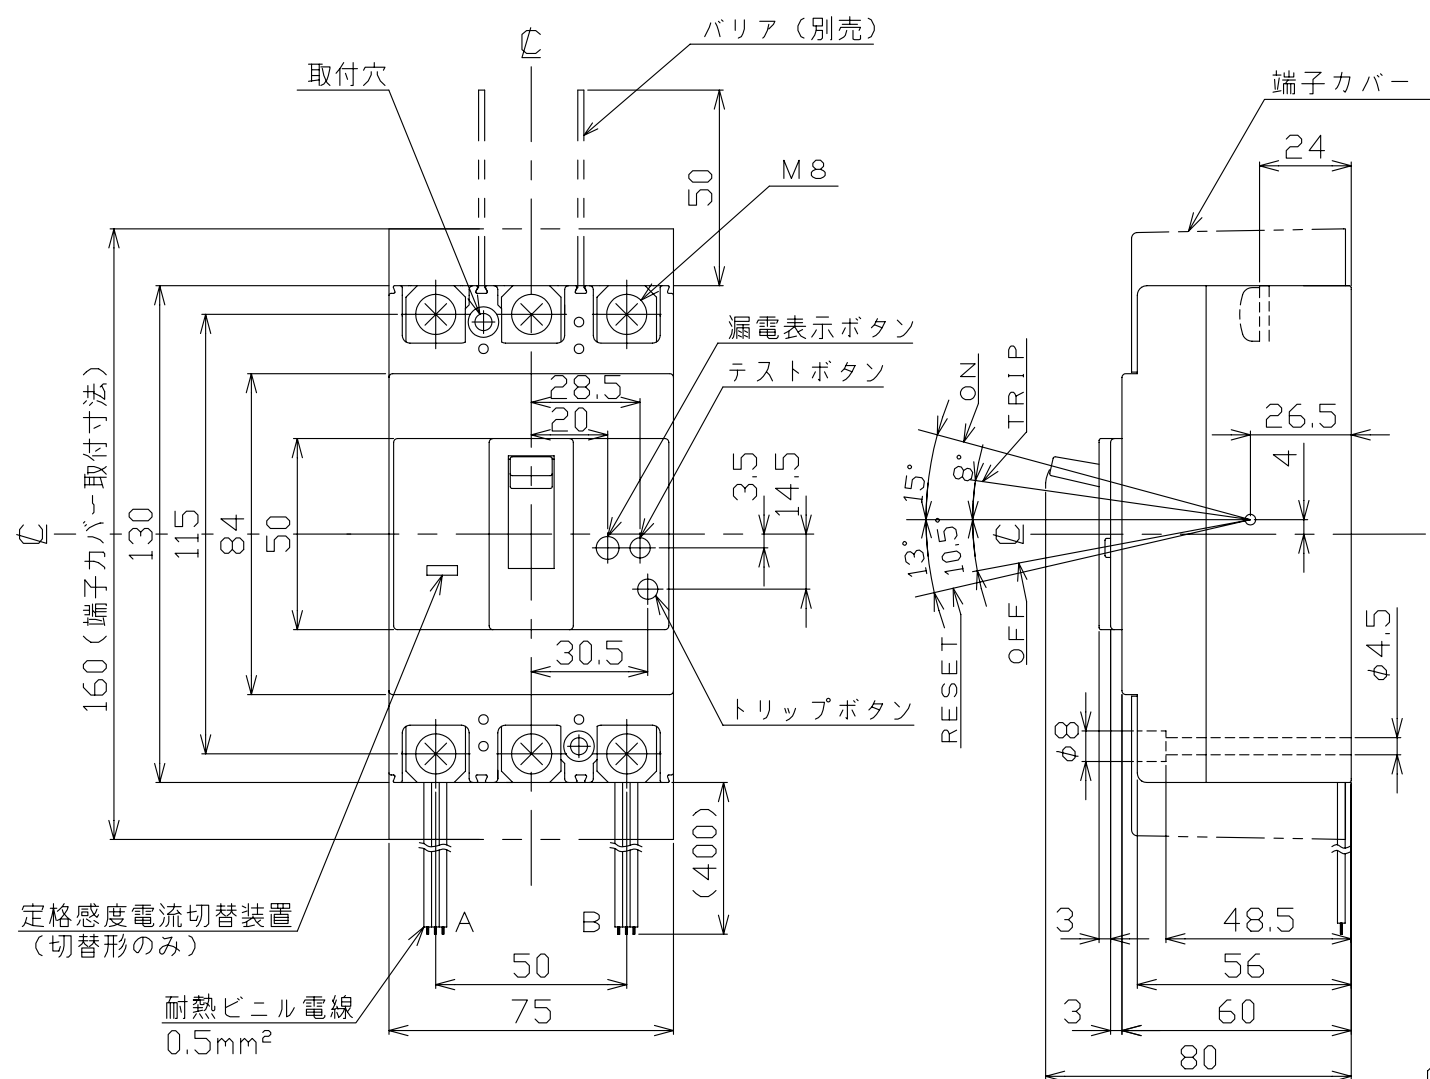

漏電遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し TBL			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+TBL	AX	TBL
5. AL+TBL	AL	TBL
6. TBL	-	TBL

注. この寸法図は, 1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. テストボタンリード線引出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式		GBL-153EC		
フレーム		150AF		
極数(P)・素子数(E)		3P・3E		
定格電圧 (V)		200-415		
定格電流 (A)		150		
最大動作時間		0.45秒		
慣性不動作時間		0.15秒		
定格感度電流		100mA, 200mA, 100/200/500mA		
定格遮断容量 (kA)				
A C	100V			
	100V/200V			
	200V	25		
	415V	7.5		
引き外し方式		熱動電磁		
標準接続方式		圧着端子方式（圧着端子付属）		
基準周囲温度		40℃		
重量 (kg)		0.75		
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先				
日付		受領印	数量	
承認	検 図	製 図	設 計	
今本	馬場	内藤	内藤	
年 月 日 三角法		G70-13P153EC4		
H20. 9. 30 1/2		テンパール工業株式会社		

