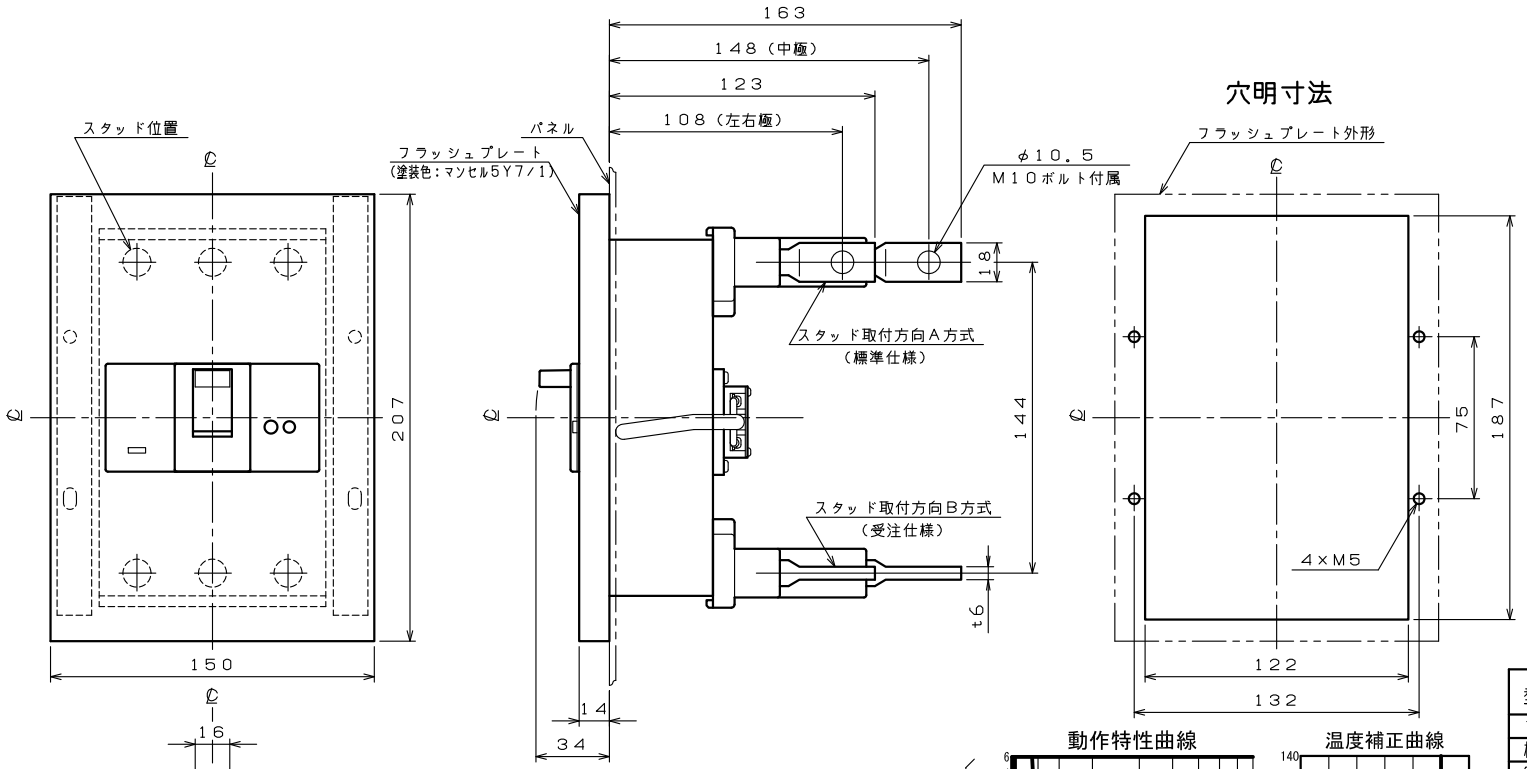
# 漏電遮断器　埋込形



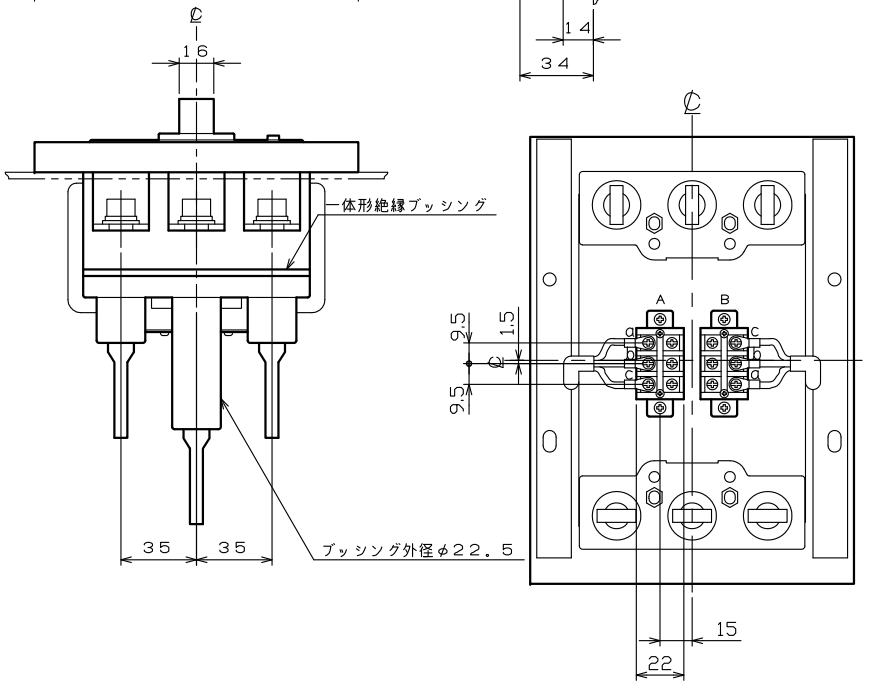

## 穴明寸法



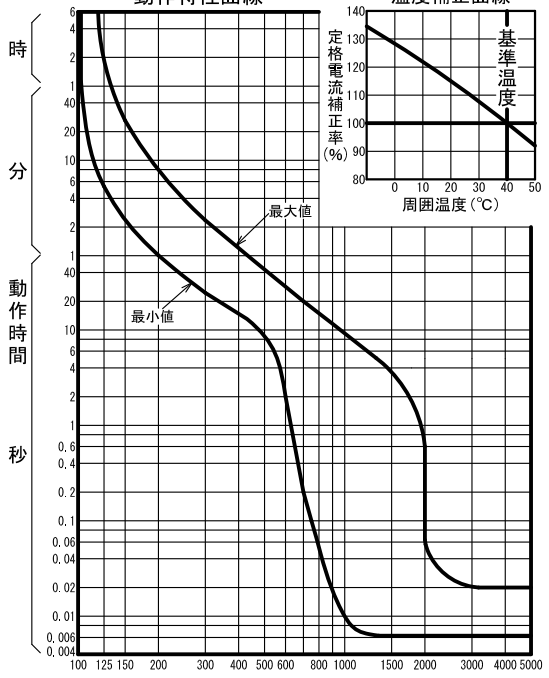

| 仕　様 | 接点 | | |
|---|---|---|---|
| | COM | N．C | N．O |
| 補助スイッチ　AX | a | b | c |
| 警報スイッチ　AL | a | b | c |
| テストボタンリード線引出し　TBL | a | – | c |

| 仕　様 | 端子台 | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1．AX | – | AX |
| 2．AL | AL | – |
| 3．TBL | TBL | – |

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。




## 動作特性曲線




## 温度補正曲線




| 型　式 | GBL－223EA |
|---|---|
| フレーム | 225AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E |
| 定格電圧（V） | 200－415 |
| 定格電流（A） | 125，150，175，200，225 |
| 最大動作時間 | 0．45秒 |
| 慣性不動作時間 | 0．15秒 |
| 定格感度電流 | 100／200／500mA |
| 定格遮断容量（kA） | |
| AC 100V | |
| AC 100V／200V | |
| AC 200V | 35 |
| AC 415V | 18 |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | バースタッド方式 |
| 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量（kg） | 2．5 |
| 備　考 | JIS C 8201-2-2 附属書2<br>（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言） |
| 御納入先 | |
| 日付 | 受領印　数量 |

| 承認 | 検図 | 製図設計 |
|---|---|---|
| 山本博 | 内藤稔 | 近品田 |

| 年月日 | 三角法 | E3A1-3P223EA1A3 |
|---|---|---|
| H26．04．02 | 1／2．5 | |

テンパール工業株式会社

0-14-04