



漏電遮断器　表面形

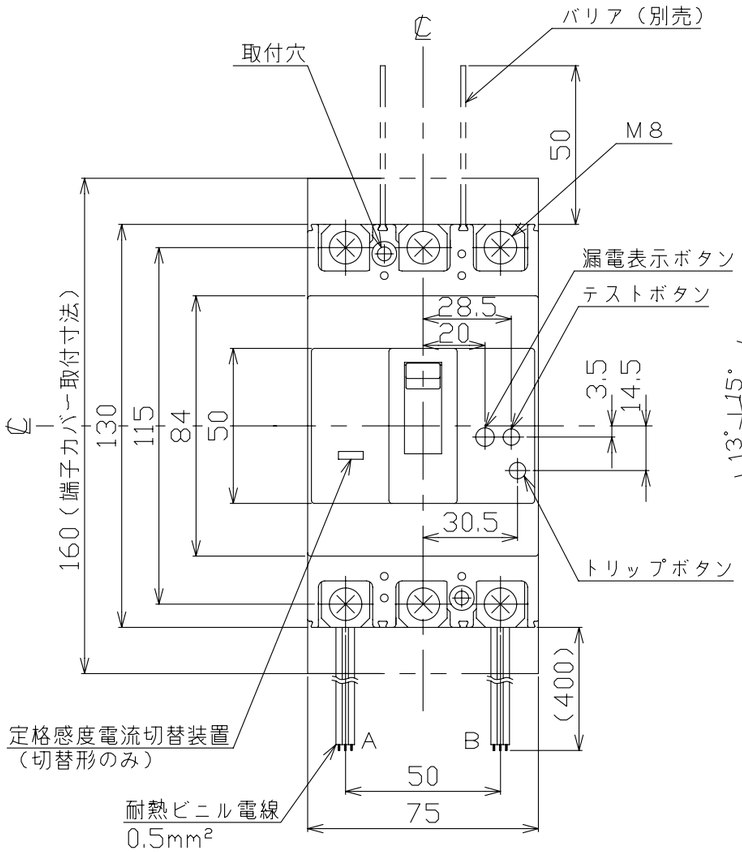

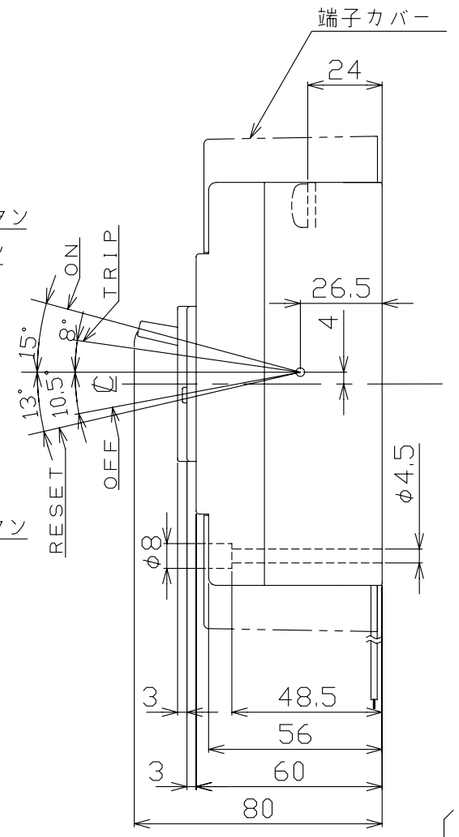


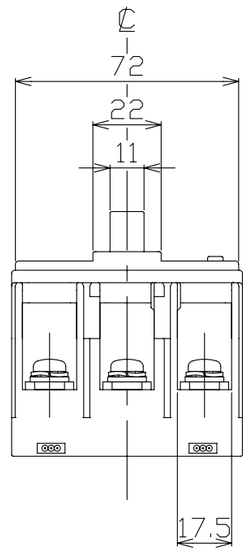




導帯加工図
（最大）

穴明寸法

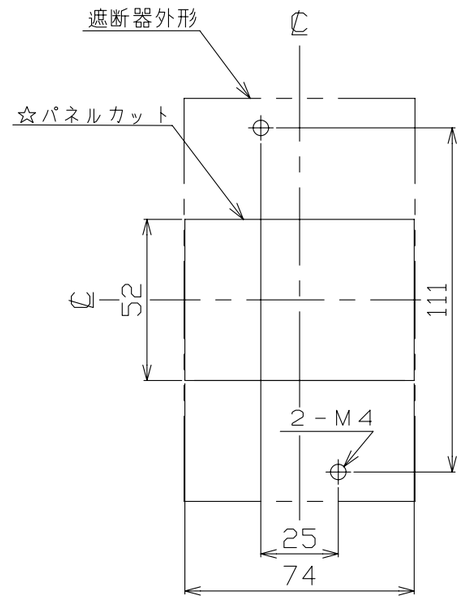

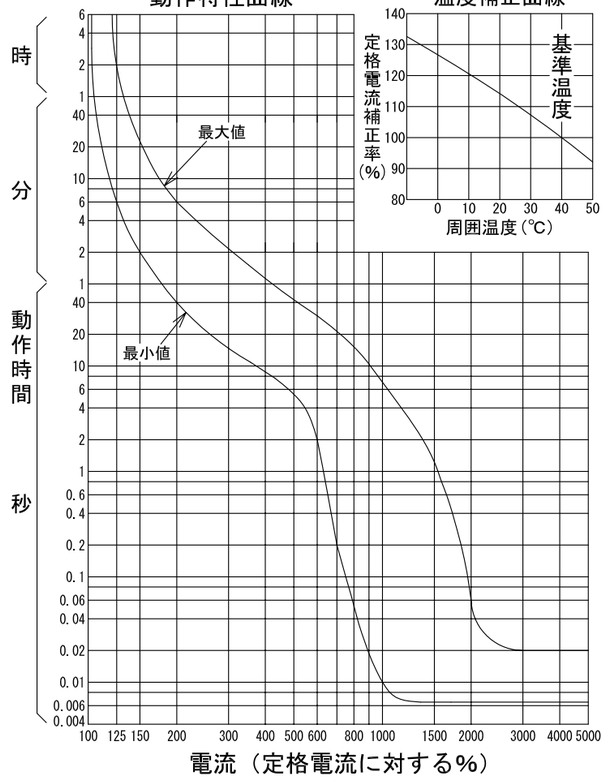

仕様	電線の色			電線の本数
	a接点	b接点	COM	
補助スイッチ　AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ　AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し　TBL			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1．AX	AX	－
2．AL	AL	－
3．AX＋AL	AX	AL
4．AX＋TBL	AX	TBL
5．AL＋TBL	AL	TBL
6．TBL	－	TBL

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋テストボタンリード線引出し仕様
5．警報＋テストボタンリード線引出し仕様
6．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

型　式	GBL-73EC	
フレーム	75AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧（V）	100-200	200-415
定格電流（A）	75	
最大動作時間	0．45秒	
慣性不動作時間	0．15秒	
定格感度電流	100mA，200mA，100/200/500mA	
定格遮断容量（kA）		
AC 100V	10	
AC 100V/200V		
AC 200V	10	10
AC 415V		5
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	0．75	
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20．9．30	1／2	G70-3P73EC4

テンパール工業株式会社

0-08-09