


漏電遮断器　表面形

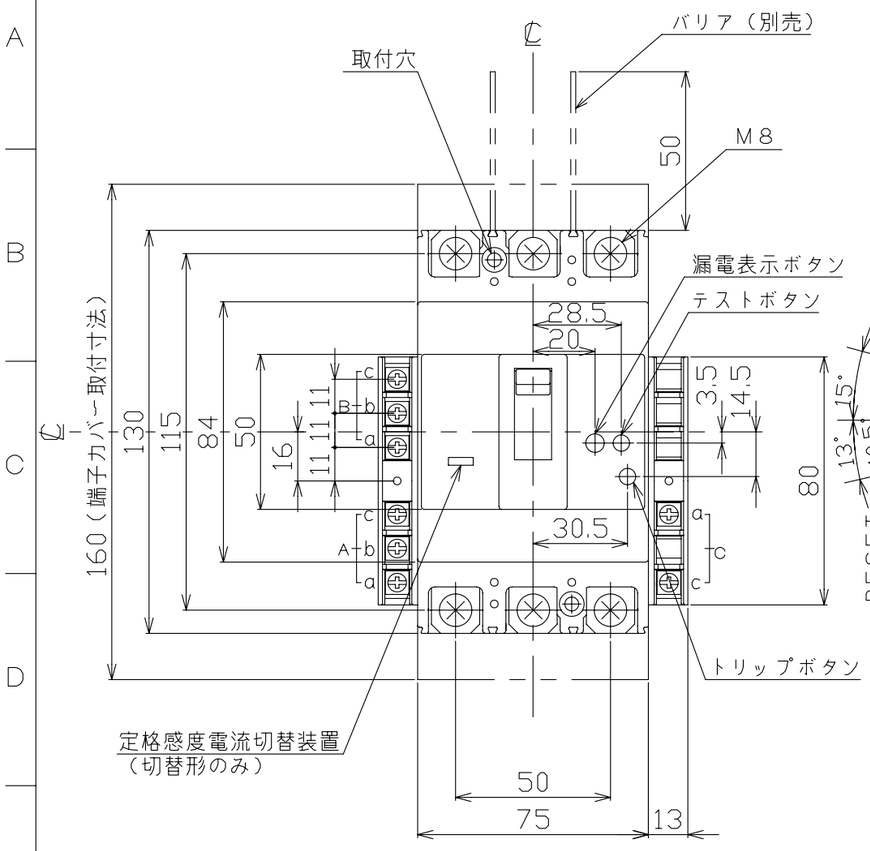

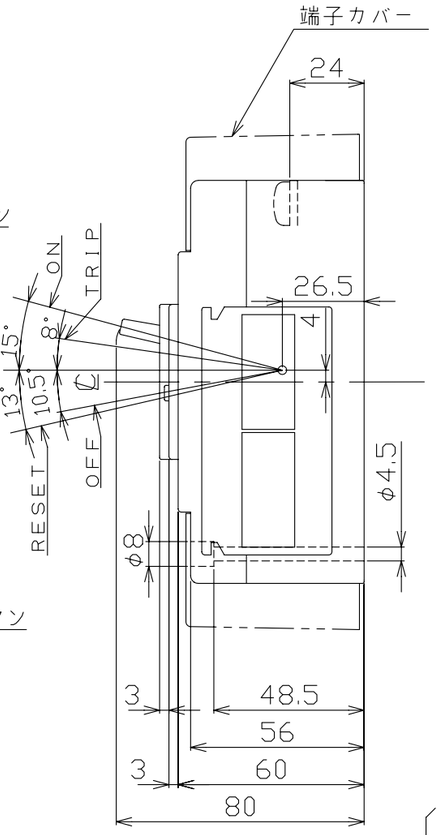


穴明寸法

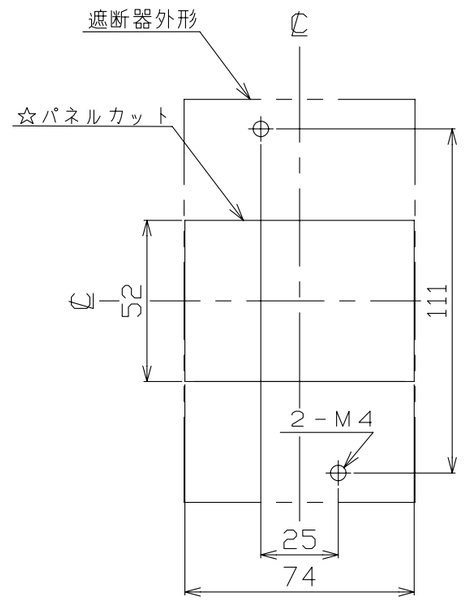


仕　様	接点		
	COM	N．C	N．O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	－	c


仕　様	端子台		
	A	B	C
1．AX	AX	－	－
2．AL	AL	－	－
3．AX＋AL	AX	AL	－
4．AX＋TBL	AX	－	TBL
5．AL＋TBL	AL	－	TBL
6．AX＋AL＋TBL	AX	AL	TBL
7．TBL	－	－	TBL

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋テストボタンリード線引出し仕様
5．警報＋テストボタンリード線引出し仕様
6．補助＋警報＋テストボタンリード線引出し仕様
7．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

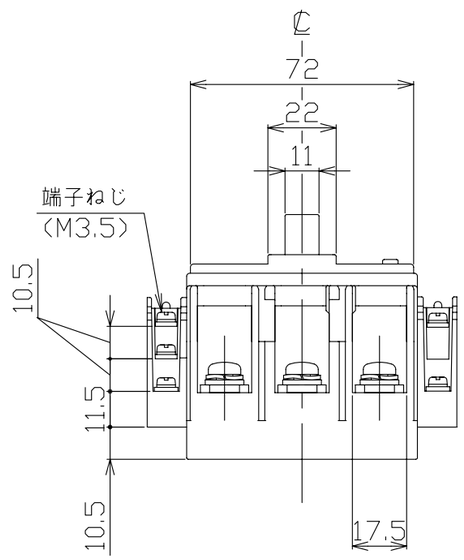



動作特性曲線

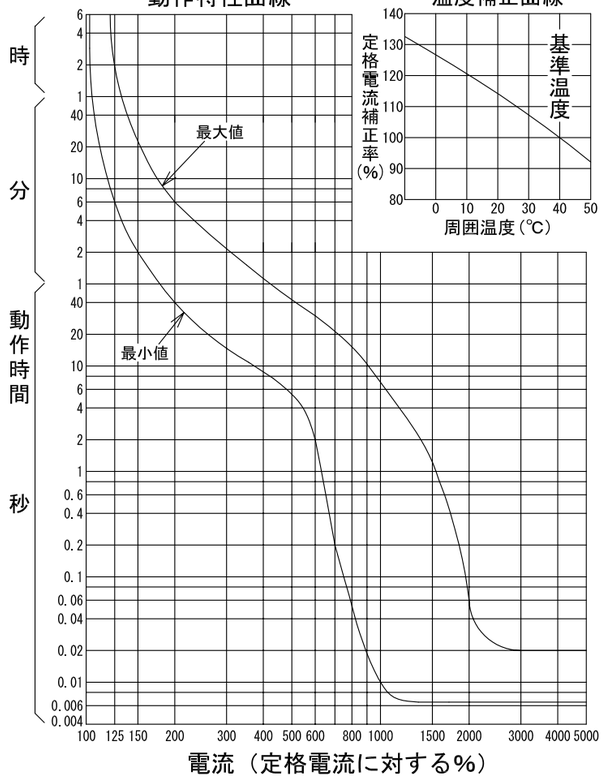

温度補正曲線

型　式	GBL－73EC	
フレーム	75AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧（V）	100－200	200－415
定格電流（A）	75	
最大動作時間	0．45秒	
慣性不動作時間	0．15秒	
定格感度電流	100mA，200mA，100/200/500mA	
定格遮断容量（kA）		
AC 100V	10	
AC 100V/200V		
AC 200V	10	10
AC 415V		5
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	0．75	
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）	
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20．9．30	1／2	G70-3P73EC5

テンパール工業株式会社

0-08-09