


単３中性線欠相保護付
漏電遮断器　埋込形

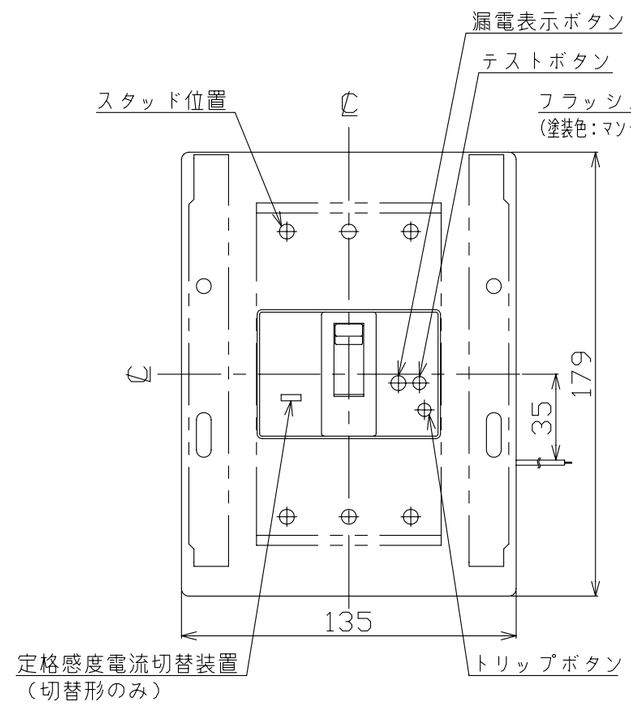

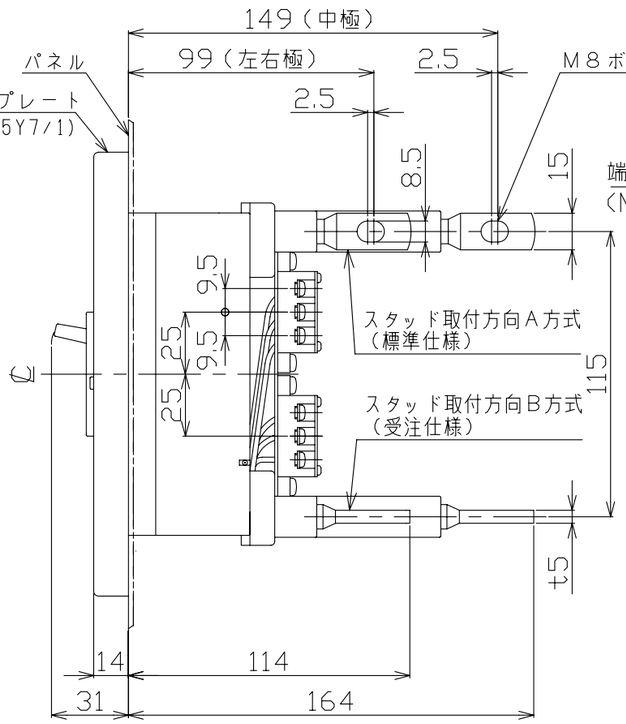


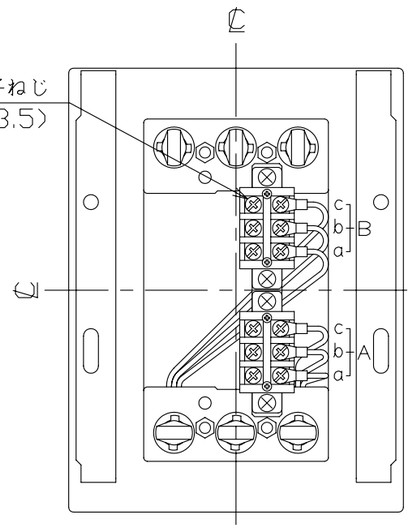


仕　様	接点		
	COM	N．C	N．O
補助スイッチ　ＡＸ	a	b	c
警報スイッチ　ＡＬ	a	b	c
テストボタンリード線引出し　ＴＢＬ	a	－	c

仕　様	端子台	
	A	B
１．ＡＸ	ＡＸ	－
２．ＡＬ	ＡＬ	－
３．ＡＸ＋ＡＬ	ＡＸ	ＡＬ
４．ＴＢＬ	－	ＴＢＬ


注．この寸法図は，１．補助スイッチ仕様
２．警報スイッチ仕様
３．補助＋警報スイッチ仕様
４．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか１つに適用する。

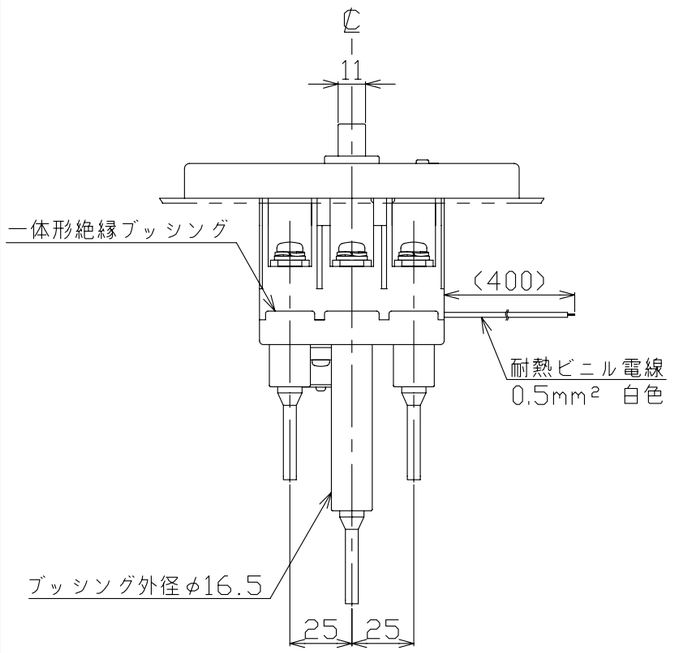

穴明寸法

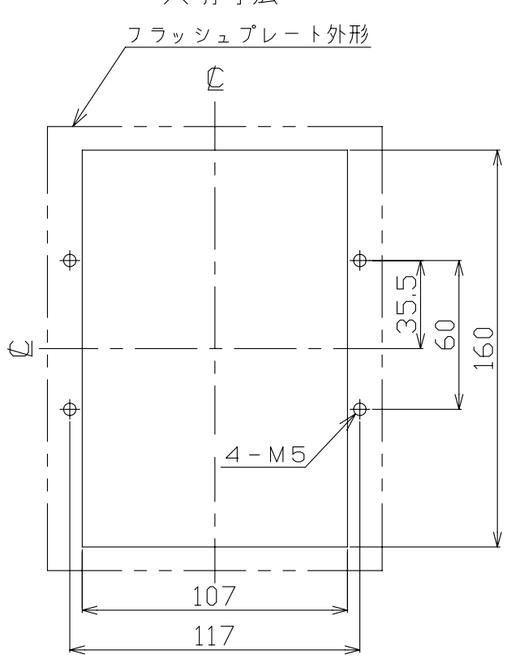

動作特性曲線

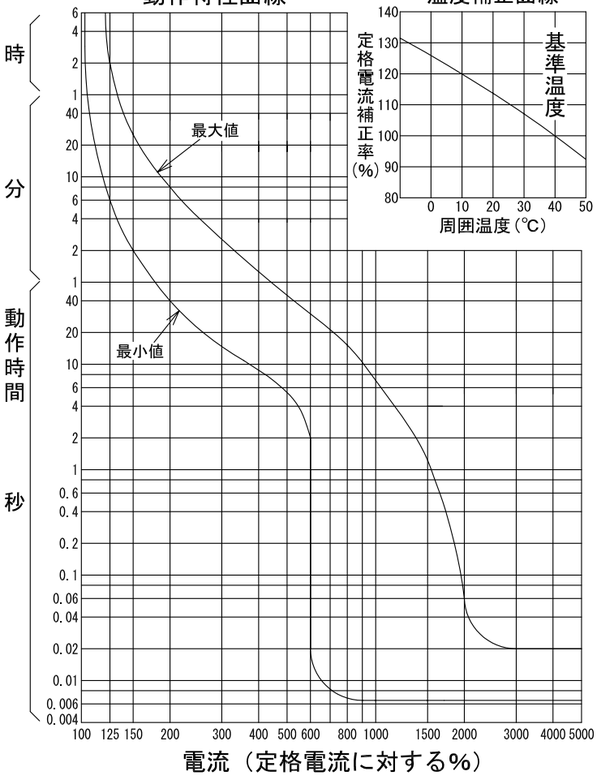

温度補正曲線

型　　式	GBUL-153・1EC
フレーム	150AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	100/200
定格電流（A）	150
最大動作時間	0．45秒
慣性不動作時間	0．15秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
ＡＣ 100V	25
ＡＣ 100V/200V	25
ＡＣ 200V	25
ＡＣ 415V	25
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．6
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20．10．7	1/2．5	G69-3P153EC16

テンパール工業株式会社

0-08-10