

配線用遮断器　裏面形

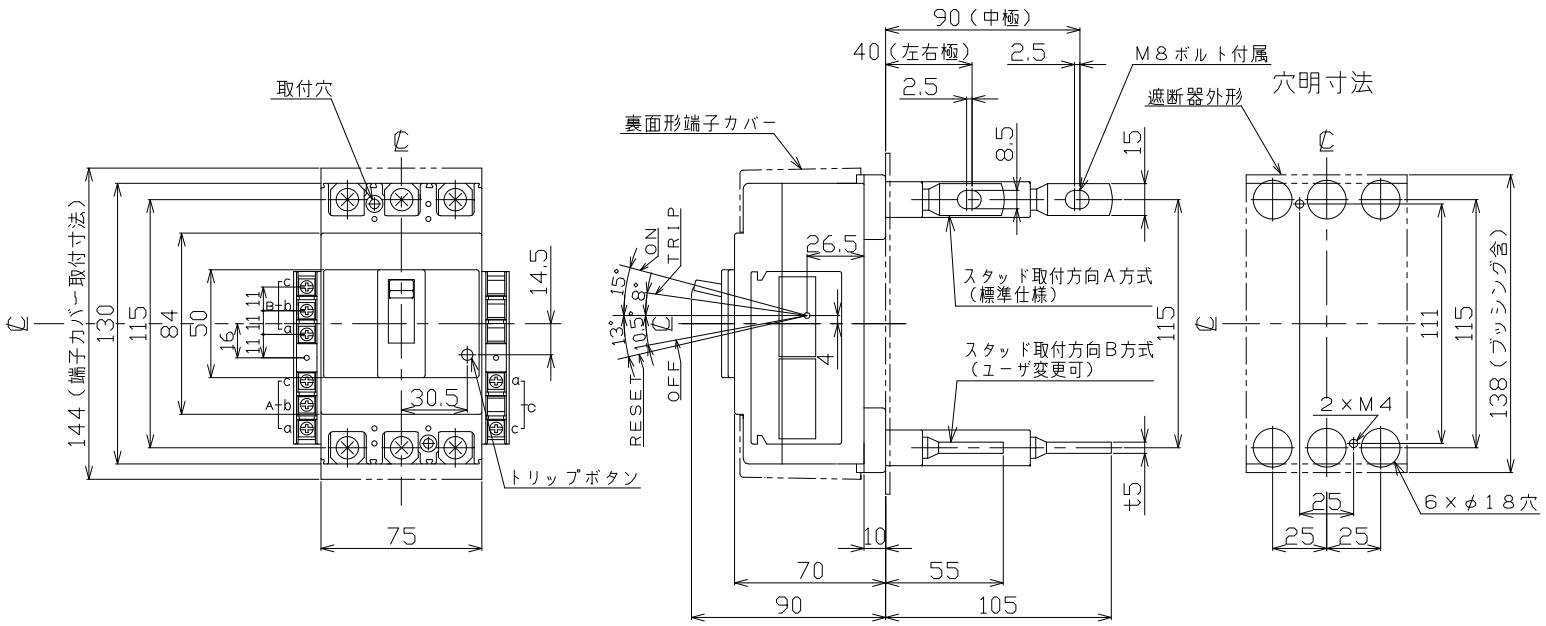


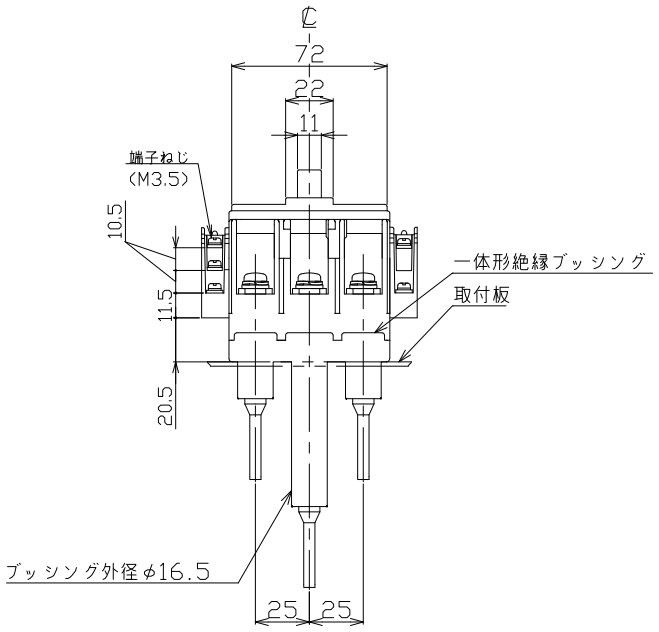

仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
電圧引外し装置　SHT	a	–	c

仕　様	端子台		
	A	B	C
1．AX	AX	–	–
2．AL	AL	–	–
3．AX＋AL	AX	AL	–
4．AX＋SHT	AX	–	SHT
5．AL＋SHT	AL	–	SHT
6．AX＋AL＋SHT	AX	AL	SHT
7．SHT	–	–	SHT

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋電圧引外し装置仕様
5．警報＋電圧引外し装置仕様
6．補助＋警報＋電圧引外し装置仕様
7．電圧引外し装置仕様
のうちいずれか１つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V

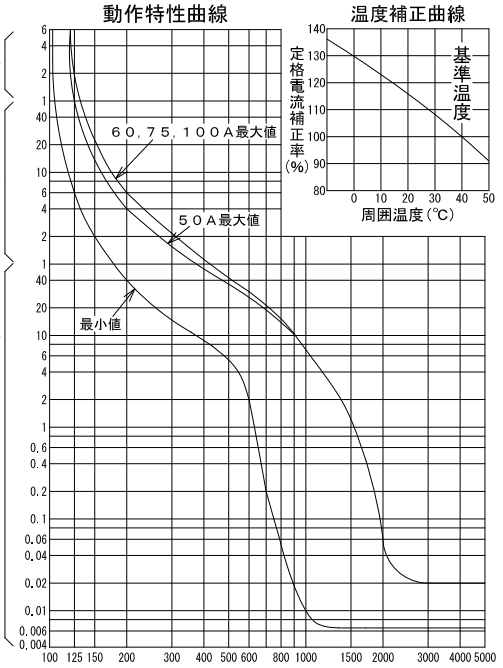

型　式	B－103EC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	AC415
定格電流（A）	50，60，75，100
定格遮断容量(kA)	
AC 100V	10
AC 100V/200V	
AC 200V	10
AC 415V	5
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．1
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印 数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	田中	田中

年月日	三角法	
H21．7．28	1／2．5	B40-3P103EC7

テンパール工業株式会社

A-21-02